

C01 a C06 : NUMERACION DE CAMPOS

- 1 - INTERRUPTOR
- 2 - INTERRUPTOR
- 3 - SECCIONADOR CON CUCHILLAS DE P.A.T.
- 4 - SECCIONADOR SIN CUCHILLAS DE P.A.T.
- 5 - SECCIONADOR SEMIPANTOGRAFO DE BARRAS
- 6 - SECCIONADOR DE P.A.T. DE BARRAS
- 7 - SECCIONADOR DE P.A.T. DE CONEXIONES
- 8 - TRANSFORMADOR DE TENSION
- 9 - TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
- 10- AISLADOR SOPORTE DE CONEXIONES
- 11- AISLADOR SOPORTE DE BARRA TUBULAR
- 12- TRAMPA DE ONDA
- 13- CAPACITOR DE ACOPLAMIENTO
- 14- DESCARGADOR DE SOBRETENSION
- 15- AUTOTRANSFORMADOR 500/132/13,2kv-100/100/23,3 MVA
- 16- REACTOR COMPENSADOR DE LINEA
- 17- REACTOR COMPENSADOR DE BARRA
- 18- PORTICOS
- 19- PAVIMENTO DE HORMIGON, ANCHO 3,00m
- 20- PAVIMENTO DE HORMIGON, ANCHO 6,00m
- 21- CERCO PERIMETRAL DE ESTACION TRANSFORMADORA
- 22- NO UTILIZADO
- 23- CANALES DE CABLES
- 24- SECCIONADOR SEMIPANTOGRAFO DE PASO
- 25- REACTOR DEL NEUTRO
- 26- CERCO DE DEMARCAACION BATERIA DE CAPACITORES SERIE
- 27- TORRE DE ILUMINACION Y RETENCION DE HILO DE GUARDIA
- 28- PAVIMENTO DE HORMIGON, ANCHO 9,00m
- 29- INTERRUPTOR

■ - EQUIPAMIENTO ACTUAL

■ - PRESENTE AMPLIACION PLAYA 500 KV

----- CABLE DE MEDIA TENSION ENTERRADO


===== CANAL


NOTAS

- DOCUMENTACION DE REFERENCIA:

0	Dic/17	EMISION PLIEGO	E.R.L.	S.T.	J.S.E.	C.M.C.
REV.	FECHA	DESCRIPCION	PROYECTO	DIBUJO	REVISO	APROBO

Tipo: A3
Rev. 0
Página: 1 de 3

	Fecha	Nombre	Proyecto: INTERCONEXION 500 kV E.T. CHOELE CHOEL – E.T. PUERTO MADRYN AMPLIACIONES EE.TT. CHOELE CHOEL Y PUERTO MADRYN, SEGUNDA LEAT 500 kV DE TRANSMISION.
Relevo			
Proyecto	17/10/17	E.R.Lourteig	
Calculo			
Dibujo	17/10/17	S.Trucho	
Reviso	03/11/17	J.Sosa Escalada	Obra: AMPLIACION E.T. PUERTO MADRYN 500/330 kV
Aprobo	10/11/17	C.M.Cadenas	
ESIN Consultora S.A.			Plano: PLANTA PLAYA 500 kV
CODIGO: CAF-PY-EM-PL-001			
ESCALA: —			
DOCUMENTO N°:			

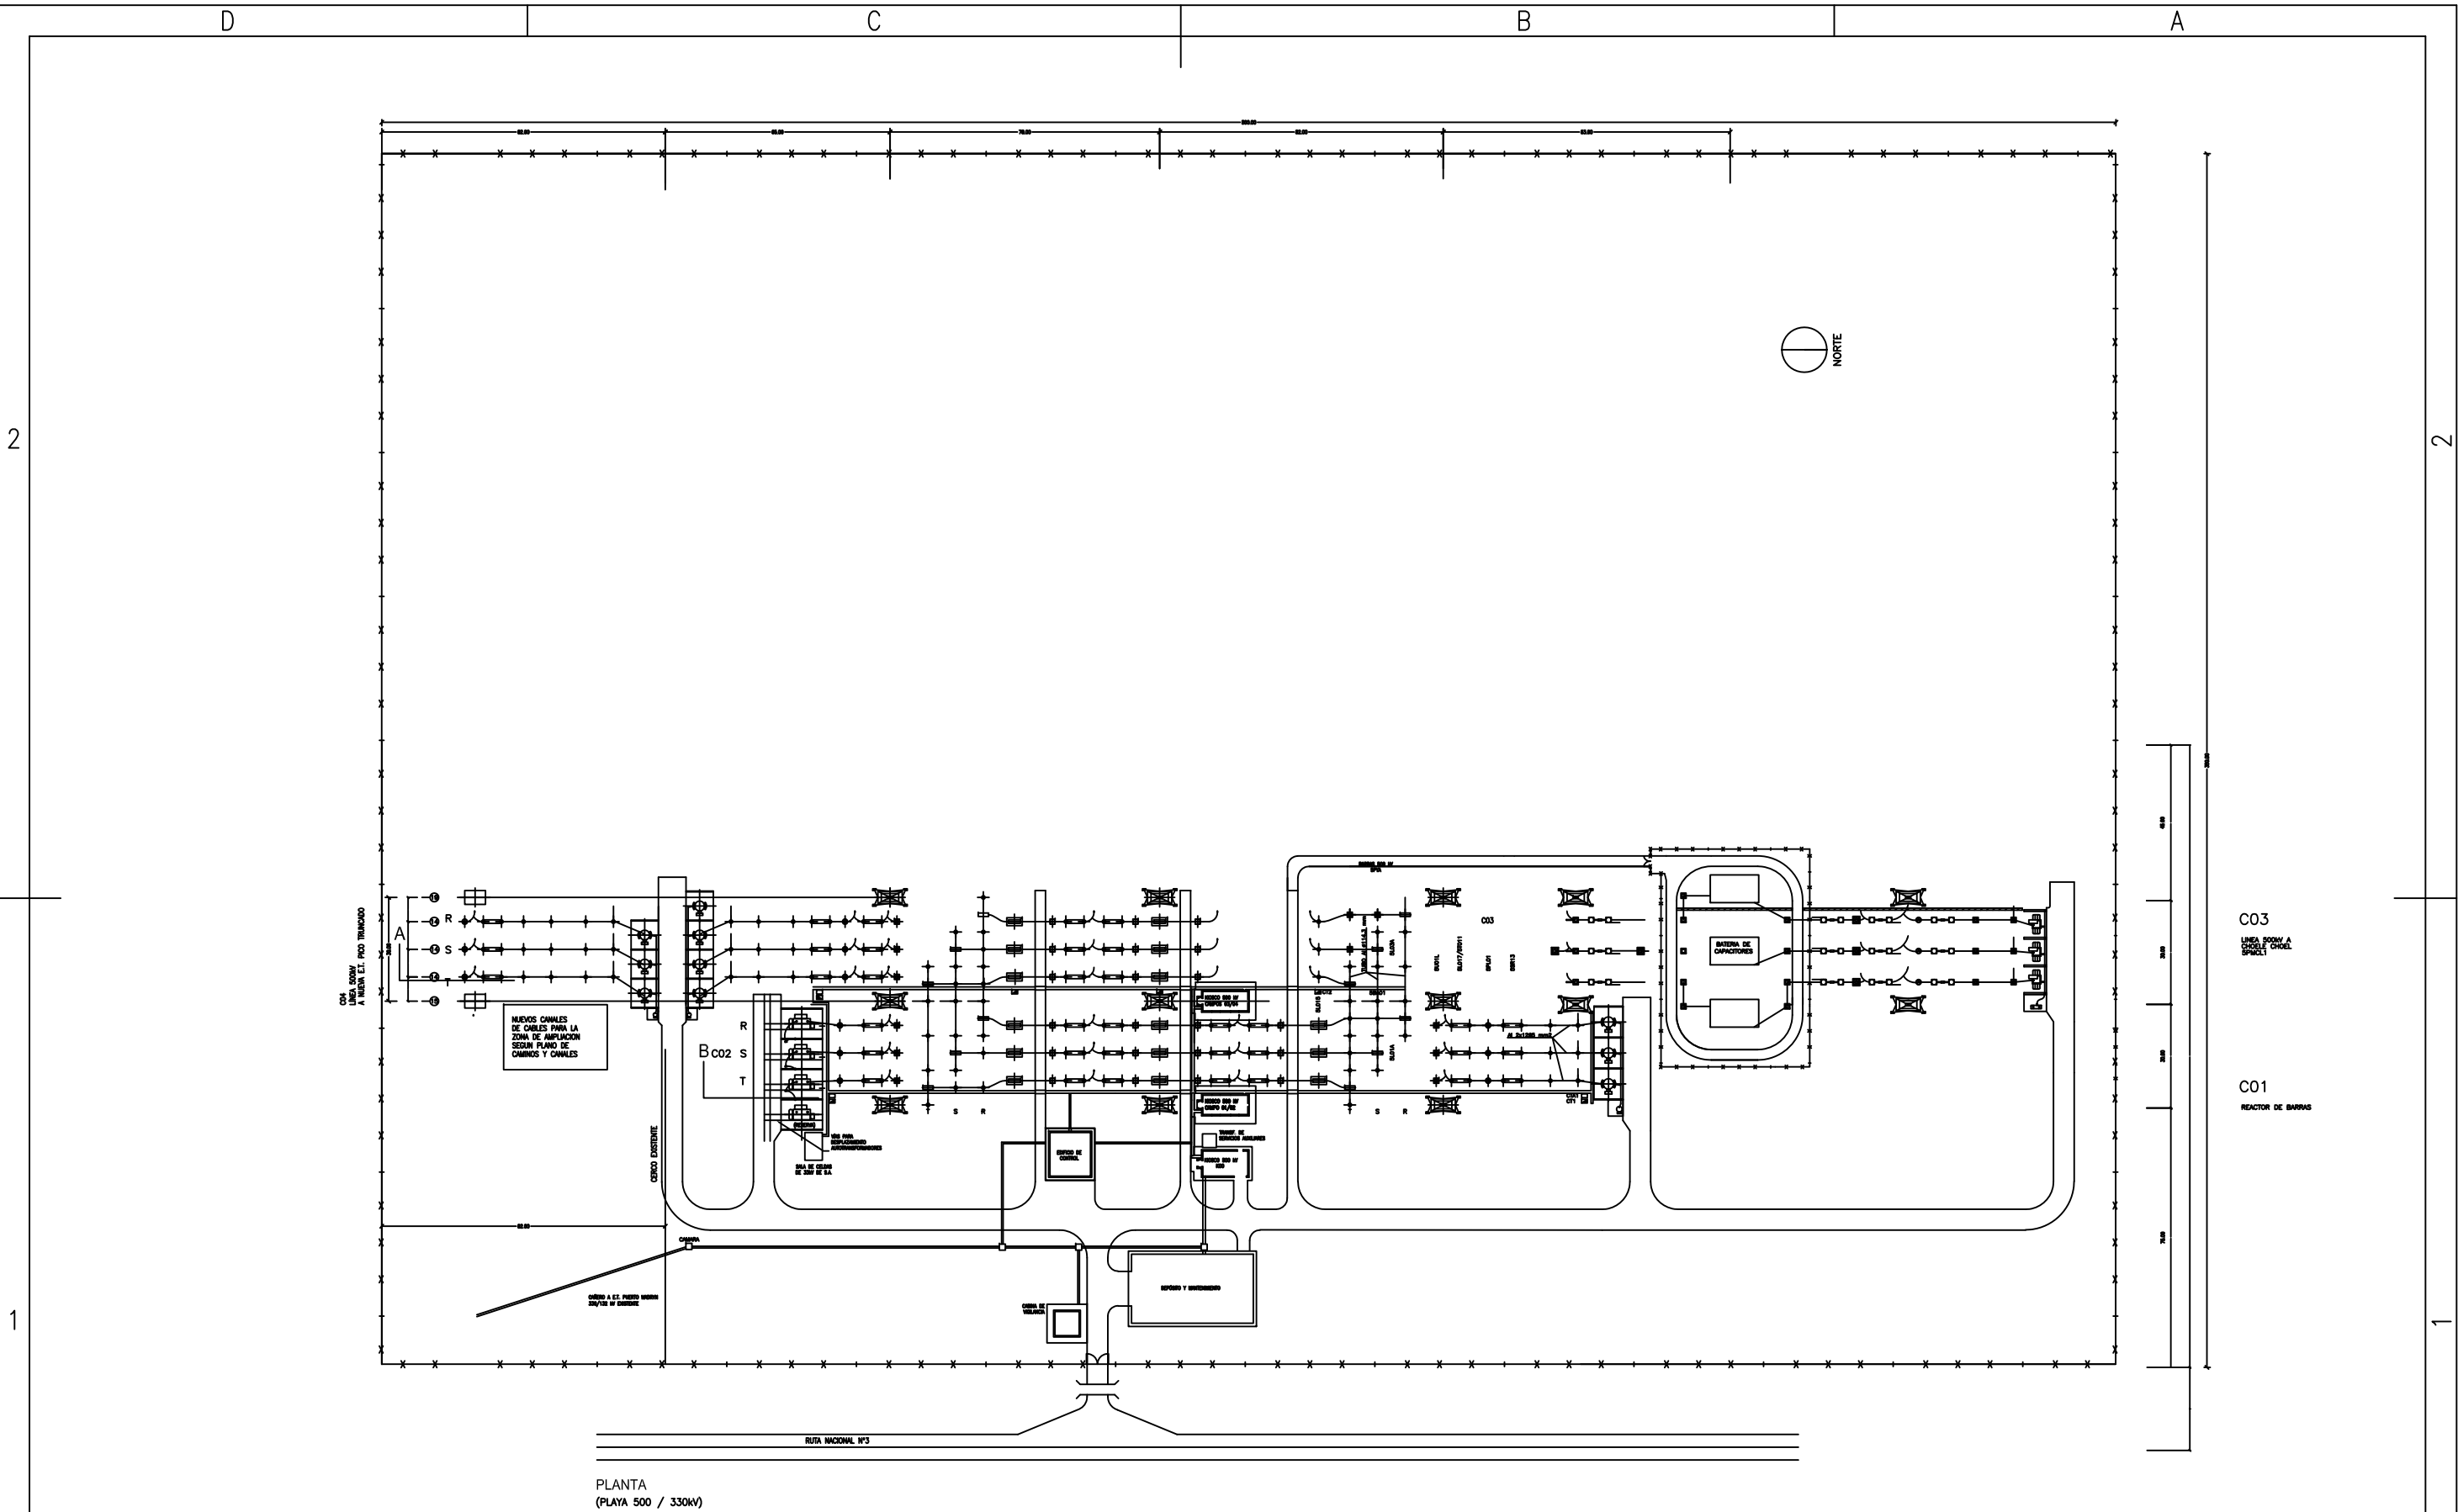

ESIN Consultora S.A.	Obra: AMPLIACION E.T. PUERTO MADRYN 500/330 kV		TITULO: PLANTA EXISTENTE				DOCUMENTO N°:
	PROYECTO:	INTERCONEXION 500 KV E.T. CHOELE CHOEL - E.T. PUERTO MADRYN AMPLIACIONES E.E.TT. CHOELE CHOEL Y PUERTO MADRYN, SEGUNDA LEAT 500 KV DE TRANSMISION.	HOJA 2 DE 3	DOCUMENTO:	CAF-PY-EM-PL-001	ESC: S/E	REV. 0

