DIAGRAMA UNIFILAR MEDIA TENSION
TORNO BAJO PISO
S/E

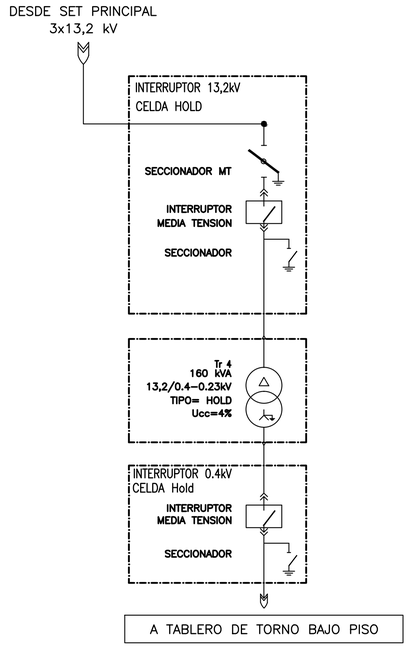

TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION
TAB – BAJO PISO
S/E

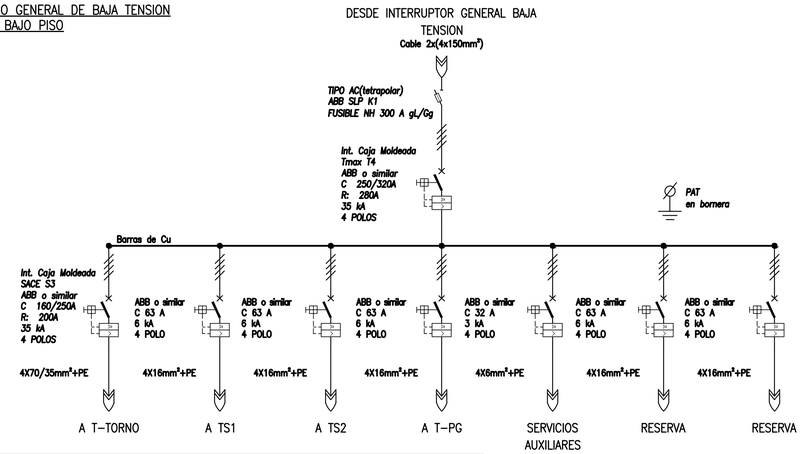

PLANO N°	EM-TOL-PL-IN1-005	EM-TOL-PL-IN1-005	EM-TOL-PL-IN1-005	EM-TOL-PL-IN1-005
HOJA	1	1	1	1
COORDENADA X	611	607	607	595
COORDENADA Y	202	202	193	202

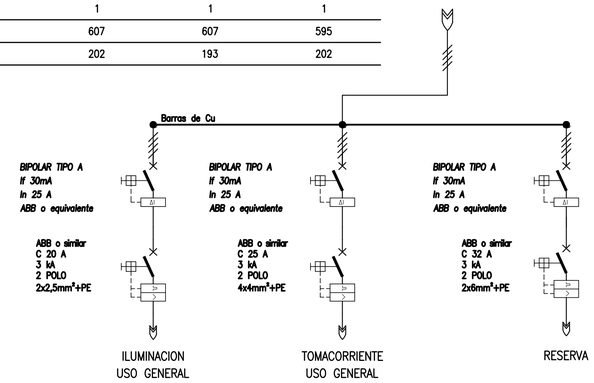

TABLERO PUESTE GRUA
T-PG
S/E



TABLERO SECCIONAL 1
TS-1
S/E

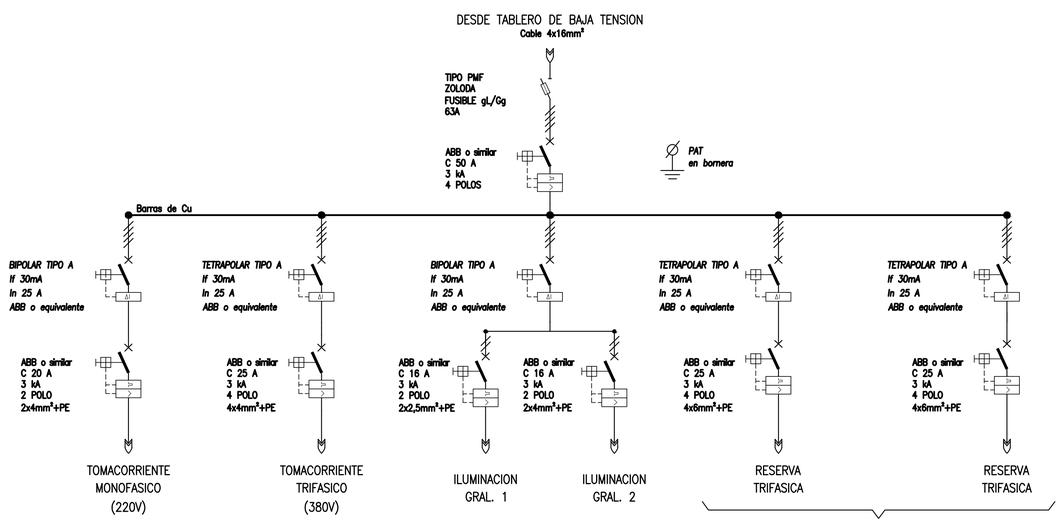

TABLERO SECCIONAL 2
TS-2
S/E

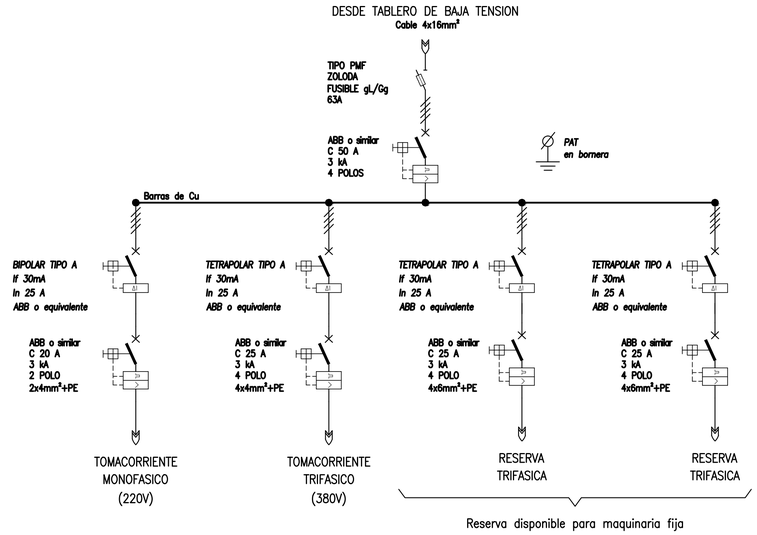

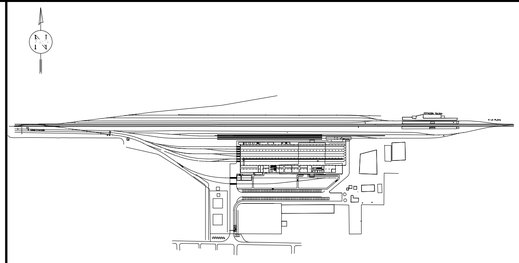

PLANO DE UBICACION (SIN ESCALA)

NOTAS

ESTE ESQUEMA UNIFILAR ES SOLO A LOS EFECTOS DE ESTABLECER EL CRITERIO DE PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
LA CONTRATISTA DEBERÁ UTILIZAR TODO O PARTE DE ESTE ESQUEMA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIAS

EM-TOL-ET-IN1-004
EM-TOL-PL-IN1-005

- BARRA DE COBRE
- BORNE
- PUESTA A TIERRA
- FUSIBLE
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
- INTERRUPTOR DIFERENCIAL
- SECCIONADOR
- INTERRUPTOR DE MEDIA TENSION
- SECCIONADOR
- TRANSFORMADOR

REV. N°	FECHA	DESCRIPCION	ELABORO	REVISO	APROBO	V° B° UEC.
				COORD/REVISOR		U.E.C.
0	09/03/2015	PARA PLIEGO				

REPÚBLICA ARGENTINA - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL
Ministerio del Interior y Transporte
Presidencia de la Nación

PROYECTO TALLERES TOLOSA Y KM 5

Escala: S/E

DEPOSITO TOLOSA
INSTALACIONES ELECTRICAS – TORNO
BAJO PISO – DIAGRAMA UNIFILAR

PLANO N°
EM-TOL-PL-IN1-006

Fecha: 09/03/2015

Hoja 1 de 1 | Rev.: 0

A1 – 841 x 594

EM-TOL-PL-IN1-006 - RO - DEPOSITO TOLOSA - INSTALACIONES ELECTRICAS - TORNO BAJO PISO - DIAGRAMA UNIFILAR.dwg