
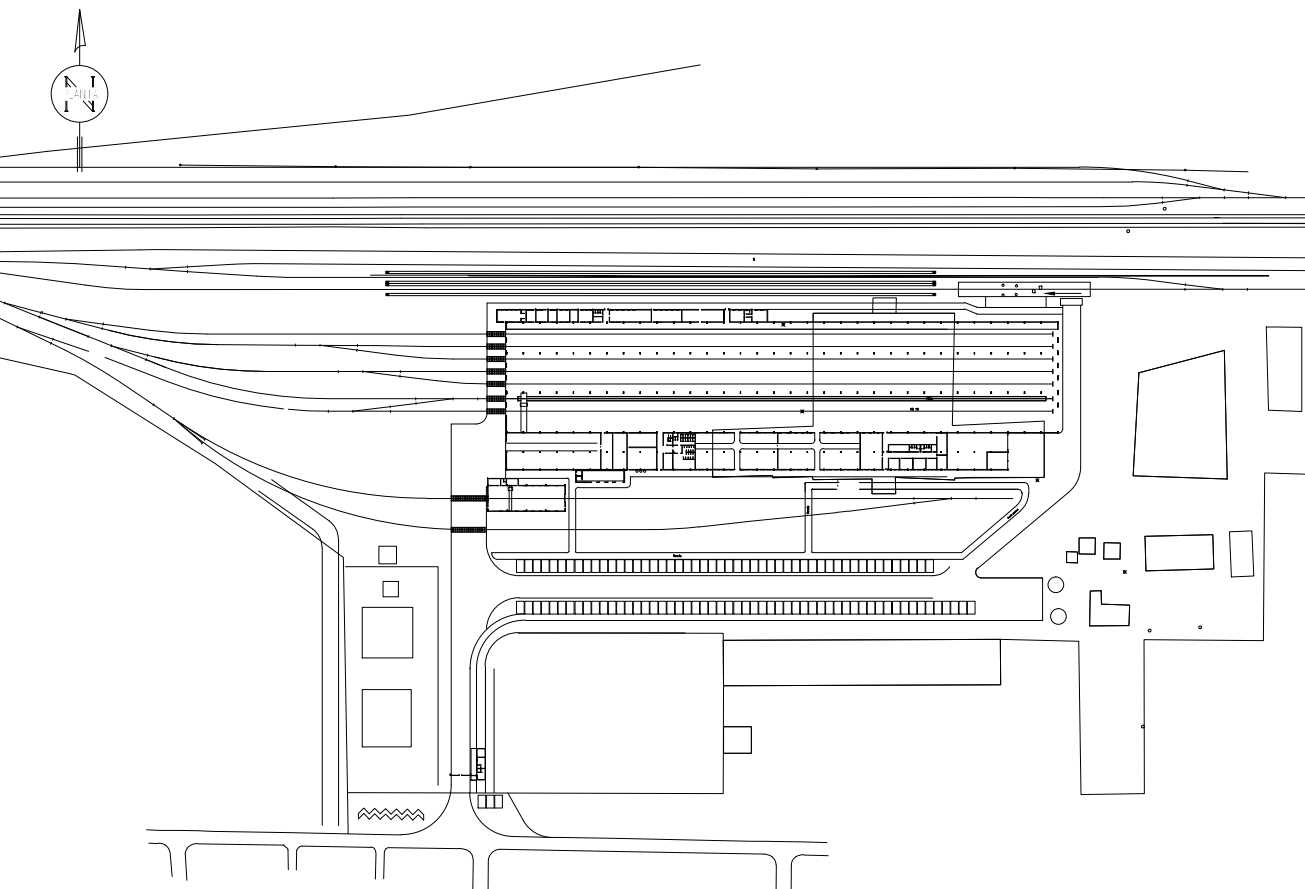


DISTRIBUCION DE CAÑERIAS
INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO
ESC. 1:200

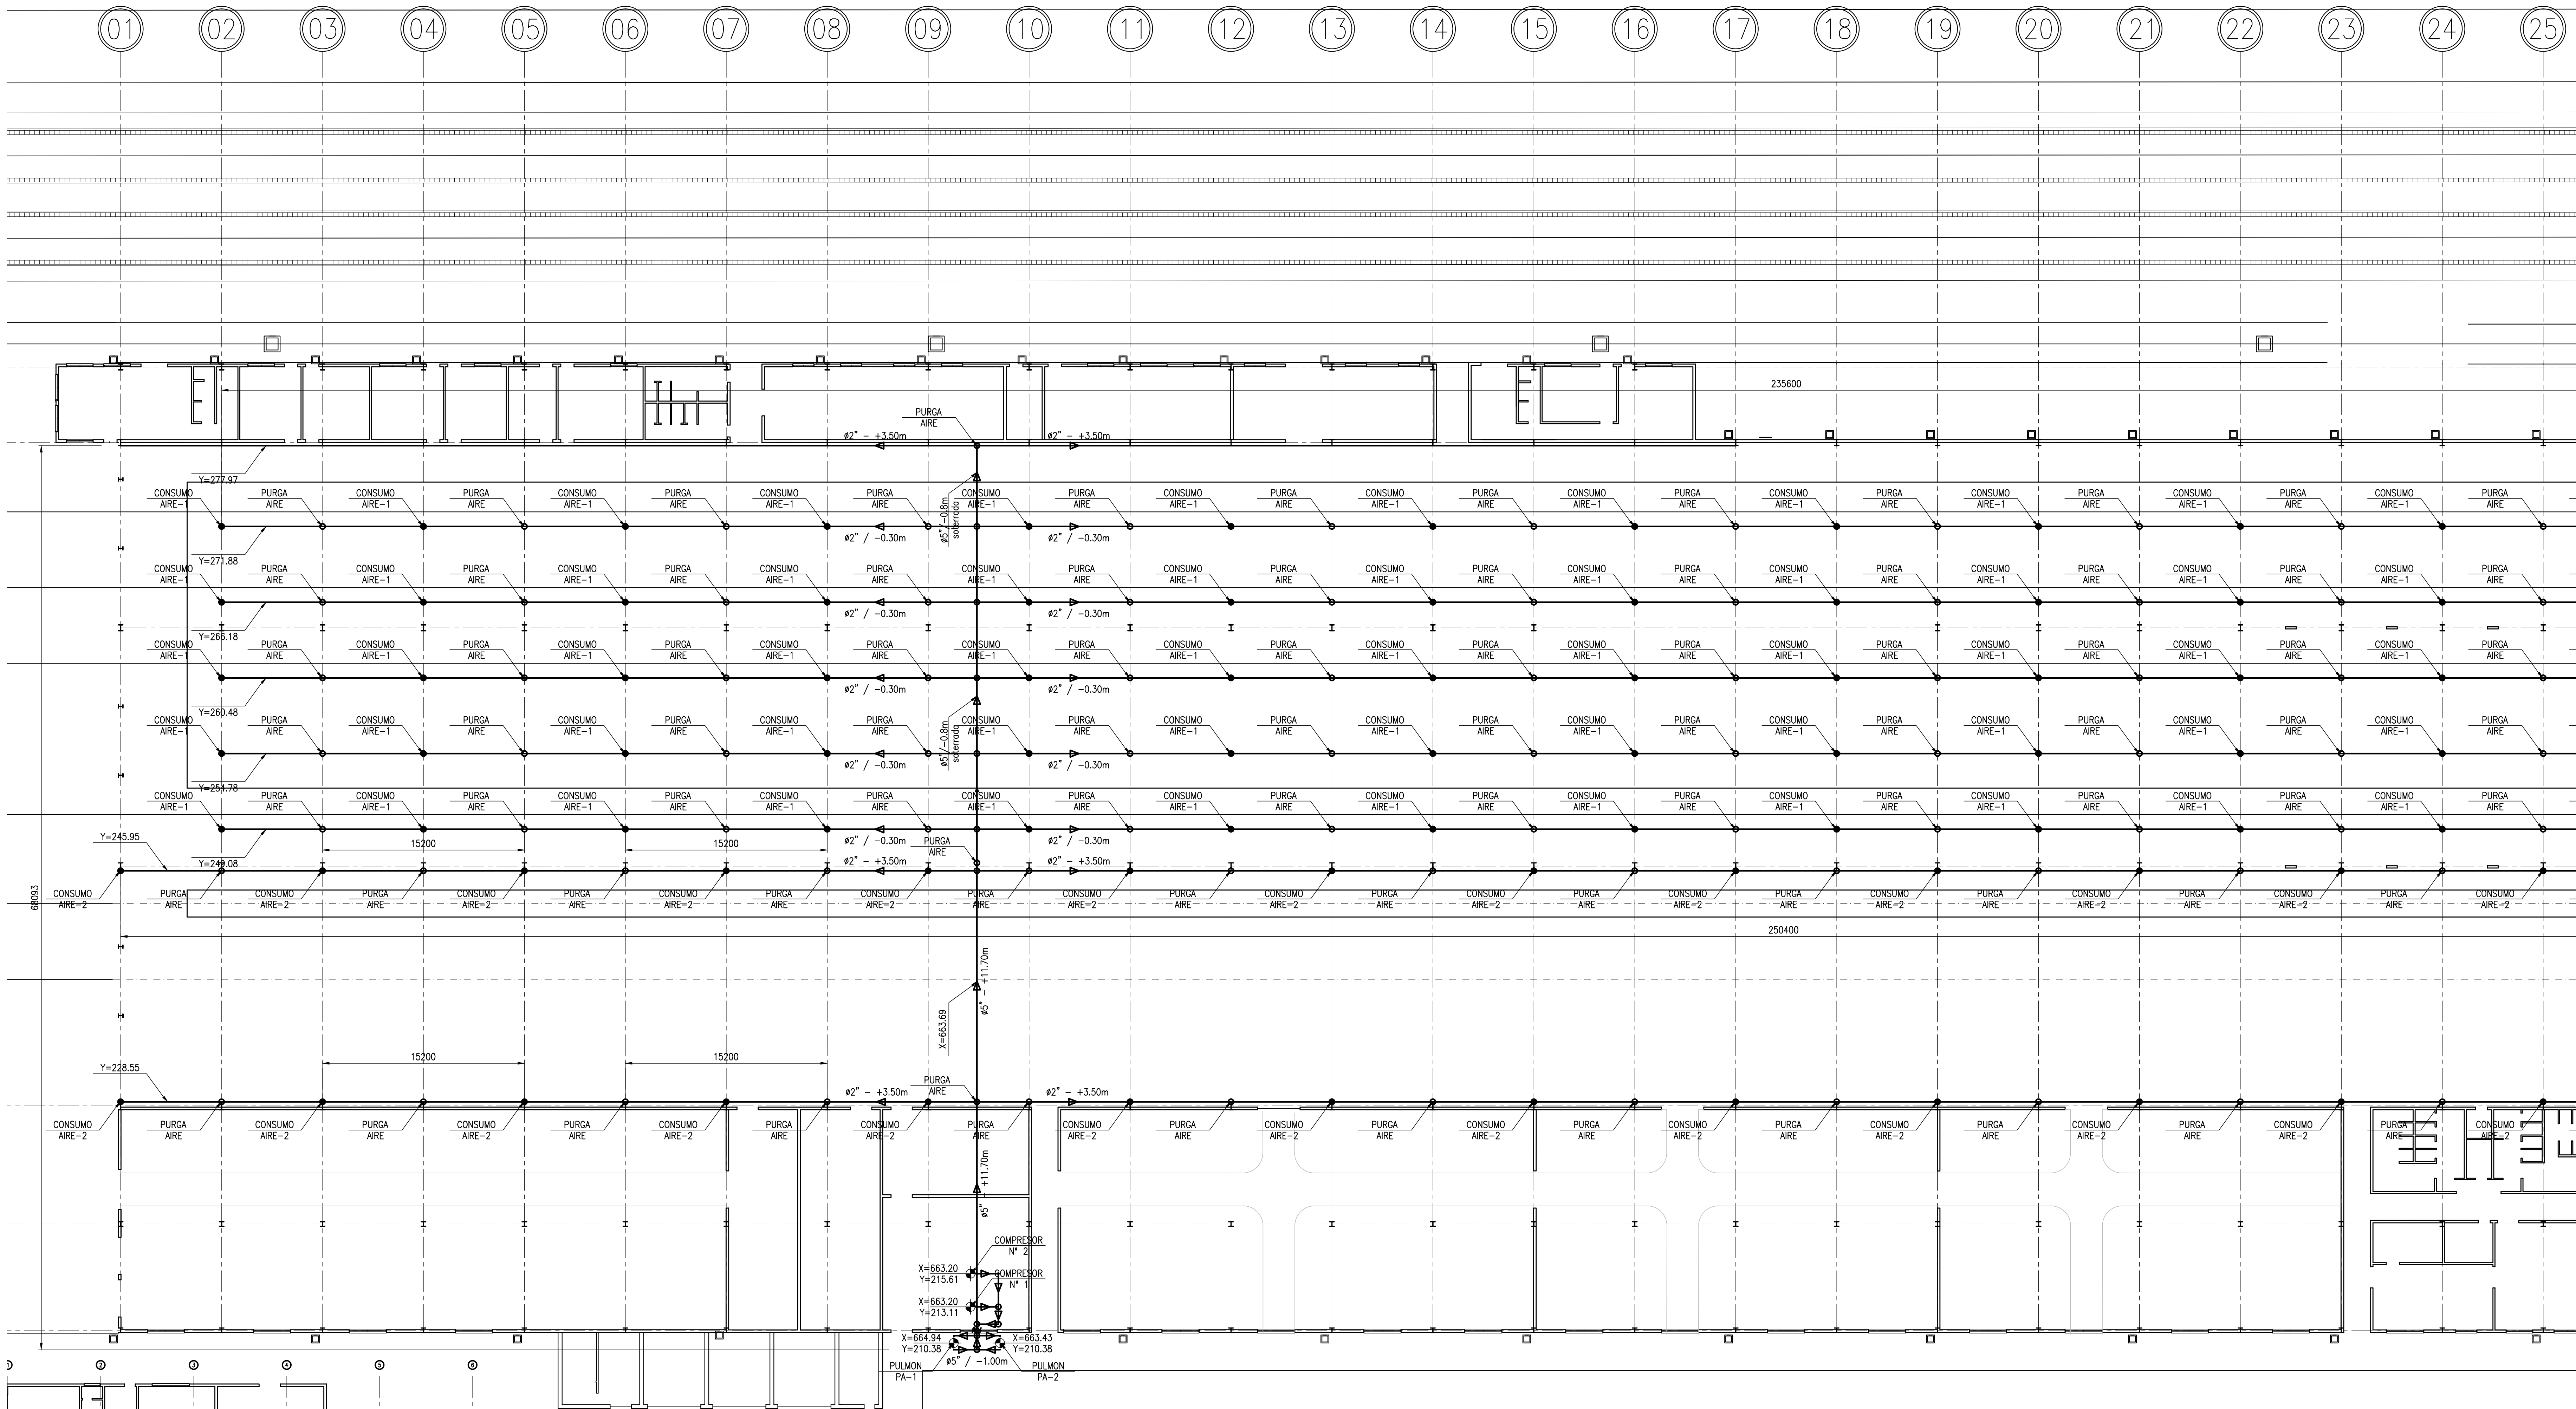

PLANO DE UBICACION (SIN ESCALA)

NOTAS



- 1- $\phi XX"$ (DIAMETRO NOMINAL EN PULGADAS) - $+XX.XXm$ (ELEVACION EN METROS)
- 2- CONSUMO AIRE-1: VER PLANO TÍPICOS EM-TOL-PL-IN3-002
- 3- CONSUMO AIRE-2: VER PLANO TÍPICOS EM-TOL-PL-IN3-002
- 4- PURGA AIRE: CONEXION A TRAMPA DE AIRE COMPRIMIDO - PENDIENTE RECOMENDADA HACIA TRAMPA 0,5 % - VER PLANO TÍPICOS EM-TOL-PL-IN3-002
- 5- PA-1 & PA-2: PULMONES DE ALMACENAMIENTO - VER EM-TOL-MC-IN3-001
- 6- COMPRESOR N° 1/ N° 2 - VER EM-TOL-ET-E06-001

REFERENCIAS

EM-TOL-PL-IN3-002
EM-TOL-MD-IN3-001
EM-TOL-PI-IN3-001

0	09/03/2015	PARA PUEGO					
REV. N°	FECHA	DESCRIPCION	ELABORO	REVISO	APROBO	V° B° UEC	
			COORD/REVISOR			U.E.C.	
REPÚBLICA ARGENTINA - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE							
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL							
 Ministerio del Interior y Transporte Presidencia de la Nación	PROYECTO TALLERES TOLOSA Y KM 5				Escala: INDICADA		
	DEPOSITO TOLOSA DISTRIBUCION DE CAÑERIAS INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO				PLANO N° EM-TOL-PL-IN3-001		
					Fecha: 09/03/2015		
			Hoja 1 de 2		Rev.: 0		

DISTRIBUCION DE CAÑERÍAS
INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO
ESC. 1:200

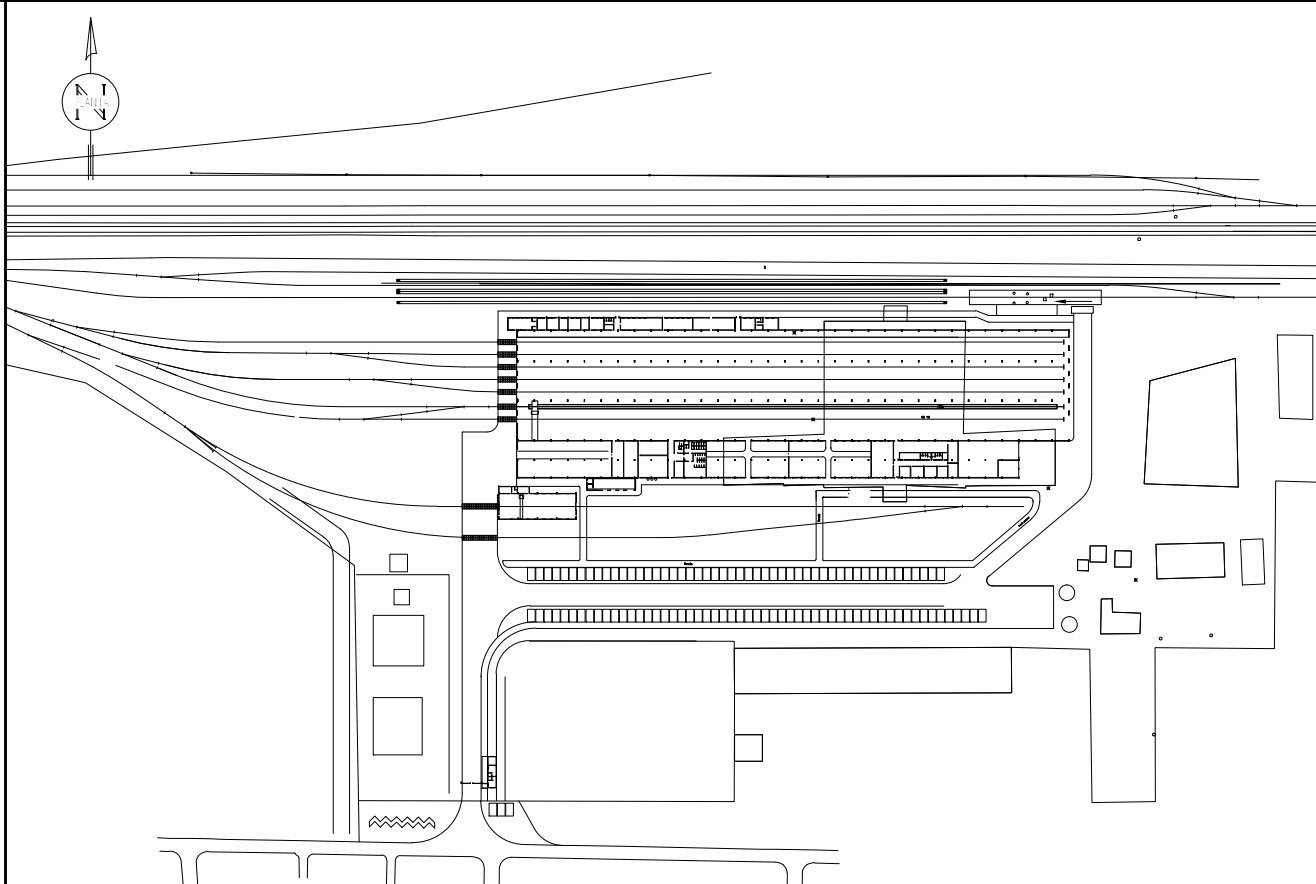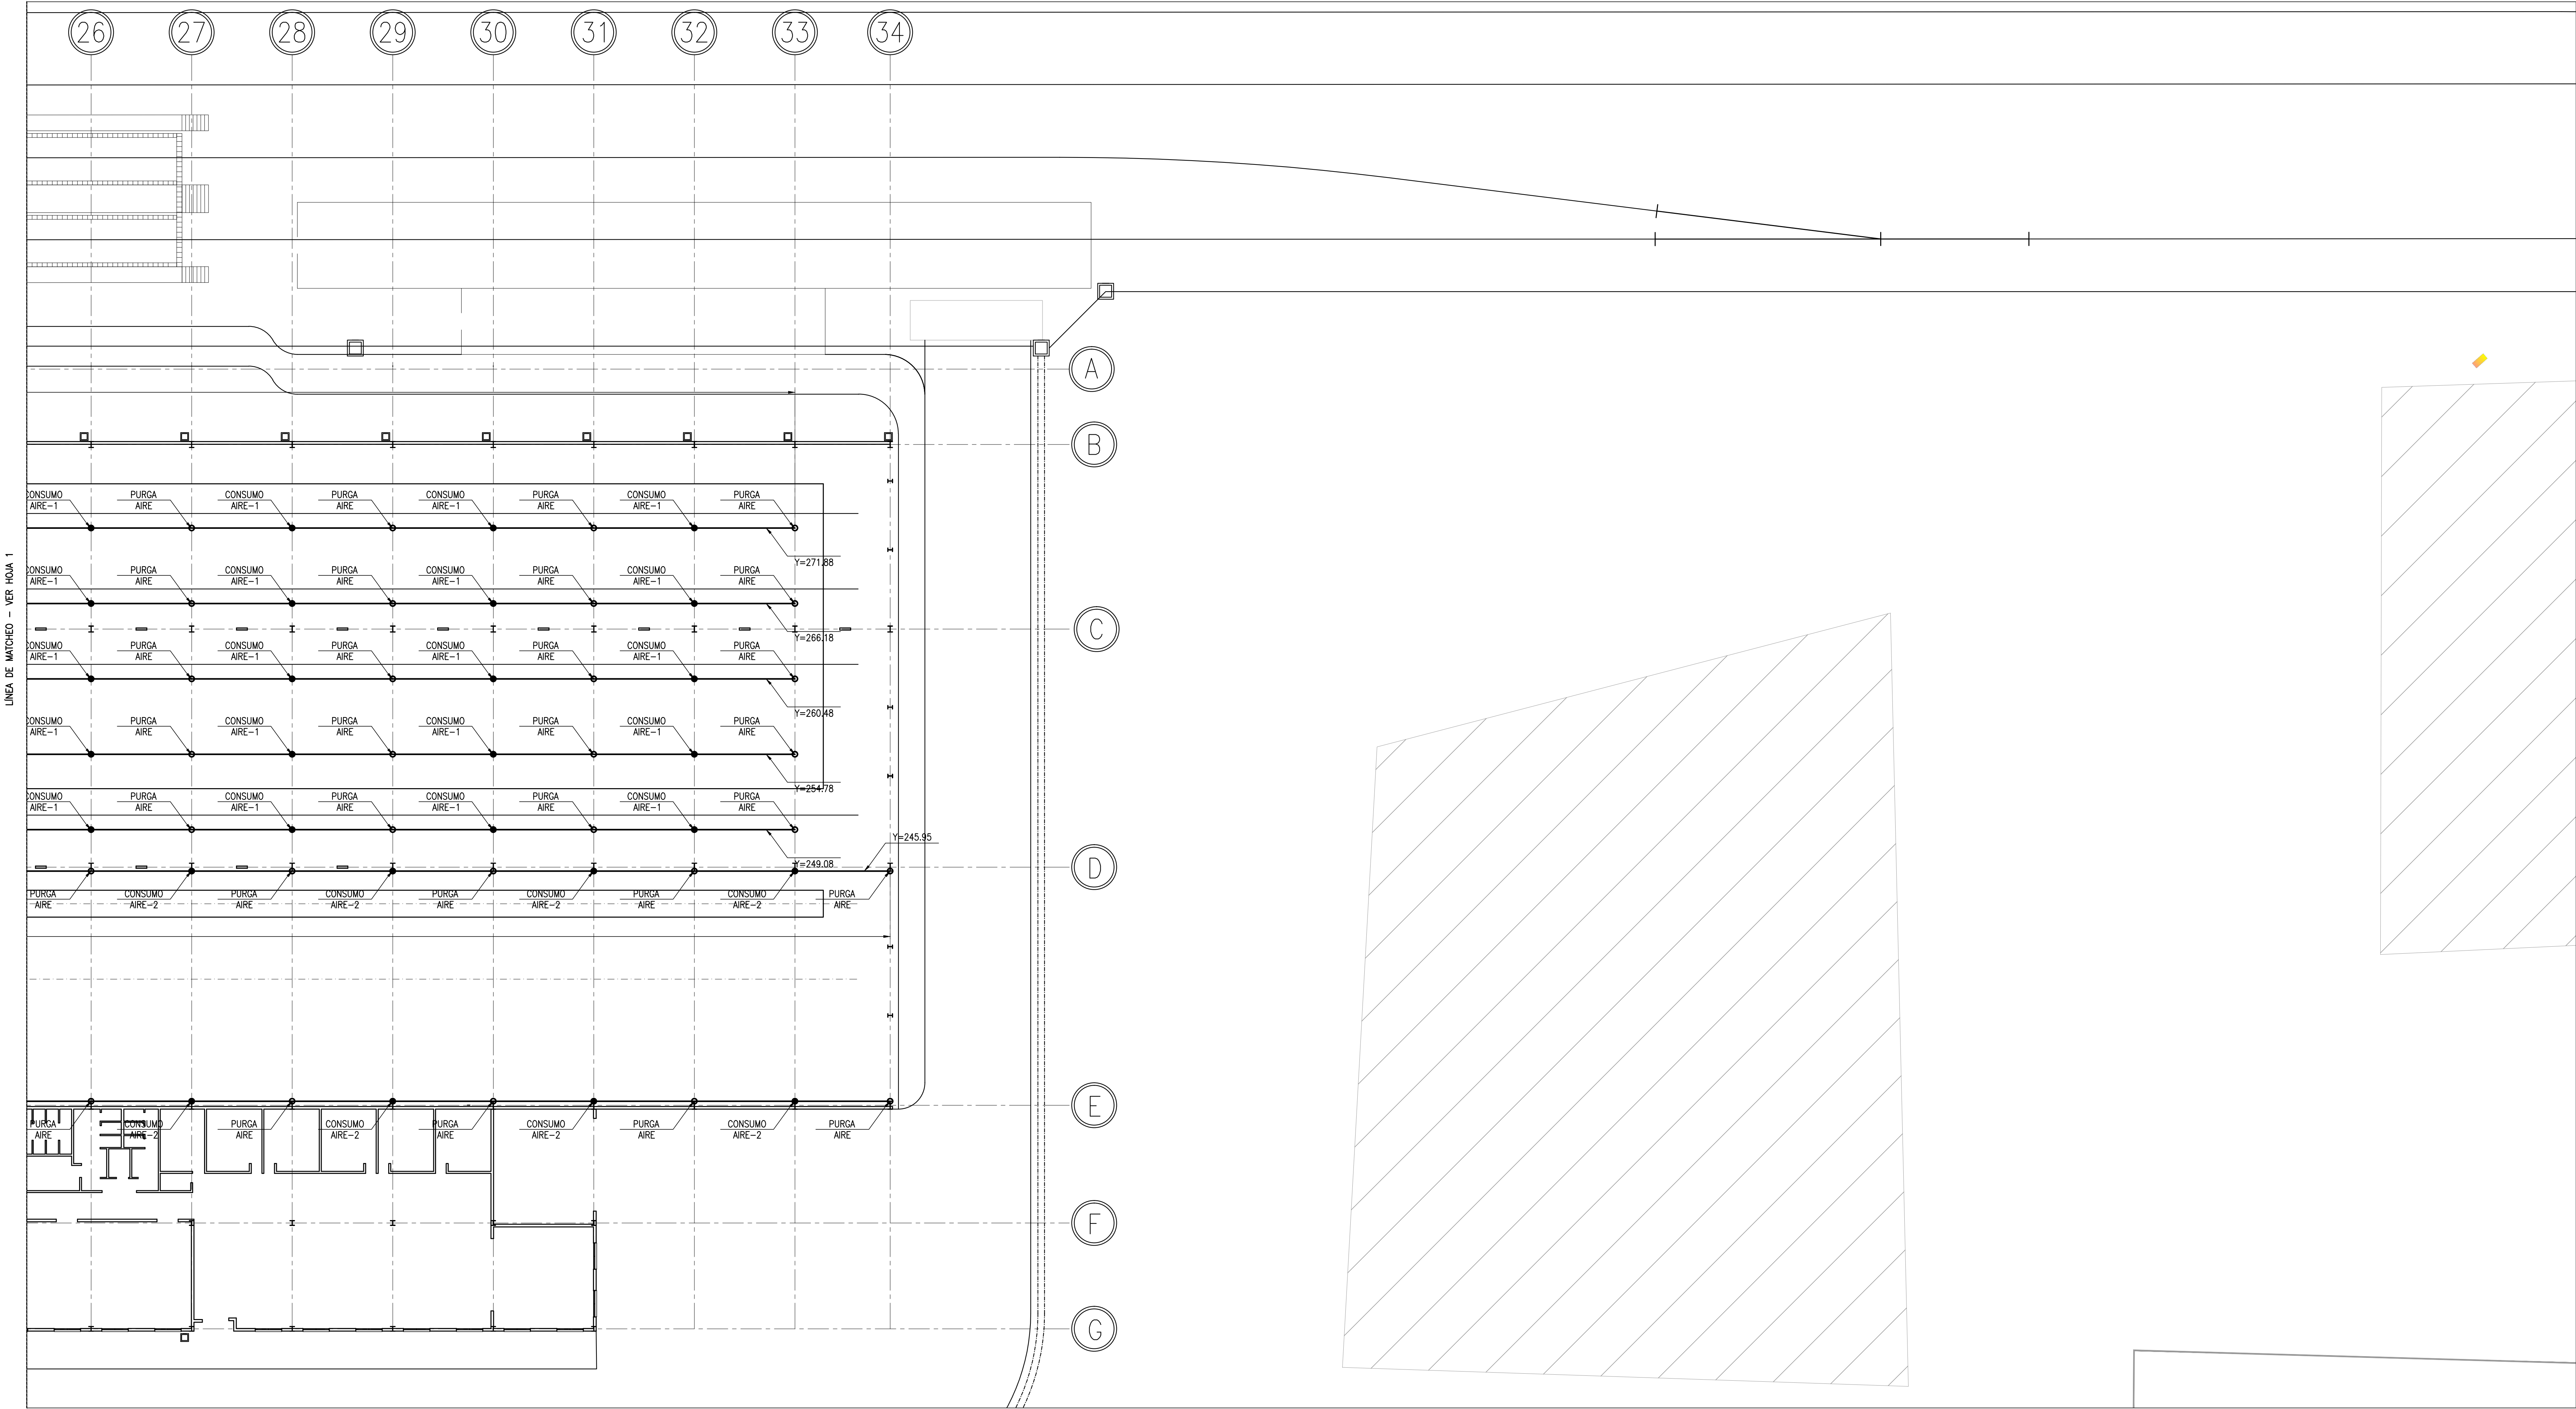

PLANO DE UBICACION (SIN ESCALA)

NOTAS

- 1- ØXX" (DIAMETRO NOMINAL EN PULGADAS) - +XX.XXm (ELEVACION EN METROS)
- 2- CONSUMO AIRE-1: VER PLANO TÍPICOS EM-TOL-PL-IN3-002
- 3- CONSUMO AIRE-2: VER PLANO TÍPICOS EM-TOL-PL-IN3-002
- 4- PURGA AIRE: CONEXION A TRAMPA DE AIRE COMPRIMIDO - PENDIENTE RECOMENDADA HACIA TRAMPA 0,5 % - VER PLANO TÍPICOS EM-TOL-PL-IN3-002
- 5- PA-1 & PA-2: PULMONES DE ALMACENAMIENTO - VER EM-TOL-MC-IN3-001
- 6- COMPRESOR N° 1/ N° 2 - VER EM-TOL-ET-E06-001

REFERENCIAS

EM-TOL-PL-IN3-002
EM-TOL-MD-IN3-001
EM-TOL-PI-IN3-001

0	09/03/2015	PARA PUECO					
REV. N°	FECHA	DESCRIPCION	ELABORO	REVISO	APROBO	V° B° UEC	COORD/REVISOR
REPÚBLICA ARGENTINA - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE							UNIDAD EJECUTORA CENTRAL
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL		PROYECTO TALLERES TOLOSA Y KM 5	Escala: INDICADA		PLANO N°		
DEPOSITO TOLOSA		INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO		DISTRIBUCION DE CAÑERÍAS		EM-TOL-PL-IN3-001	
Fecha: 09/03/2015		Hoja 2 de 2		Rev.: 0		A1 (+42) - 1261 x 594	