

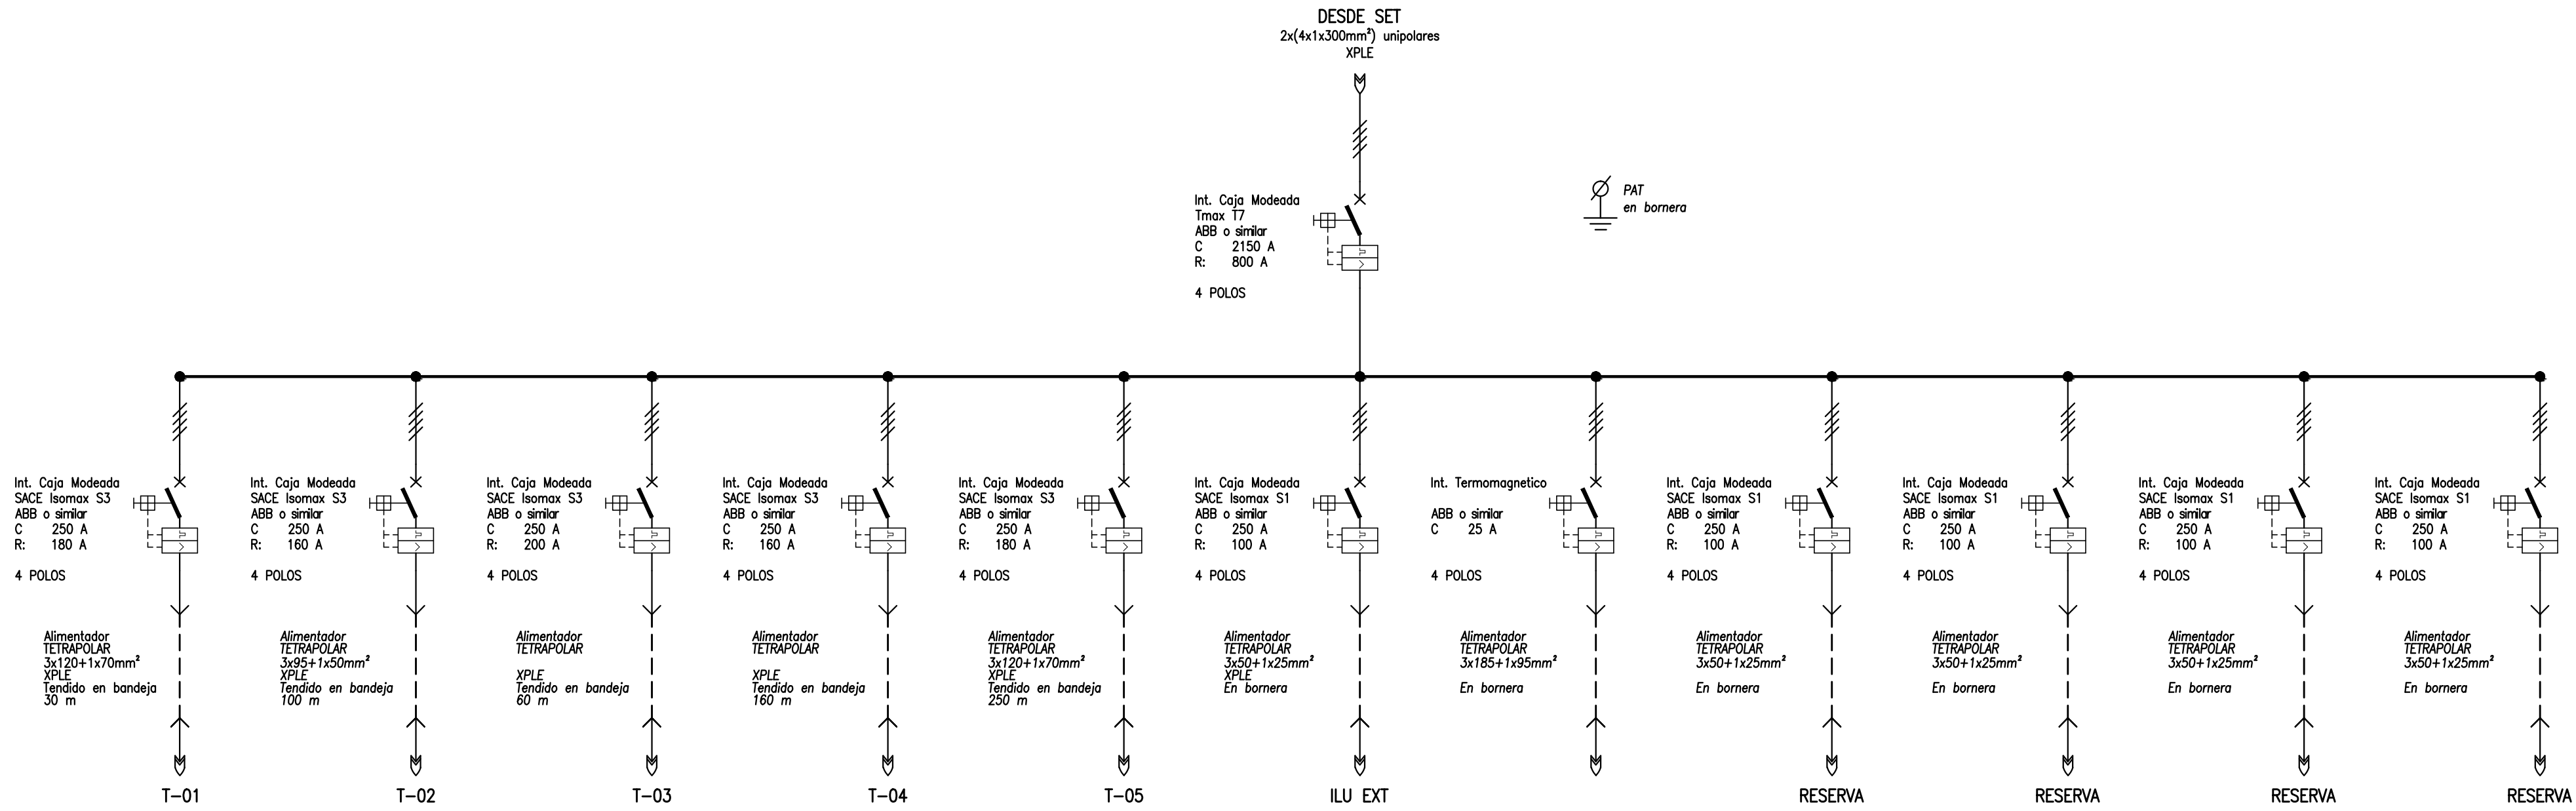


TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION
TGBT
S/E

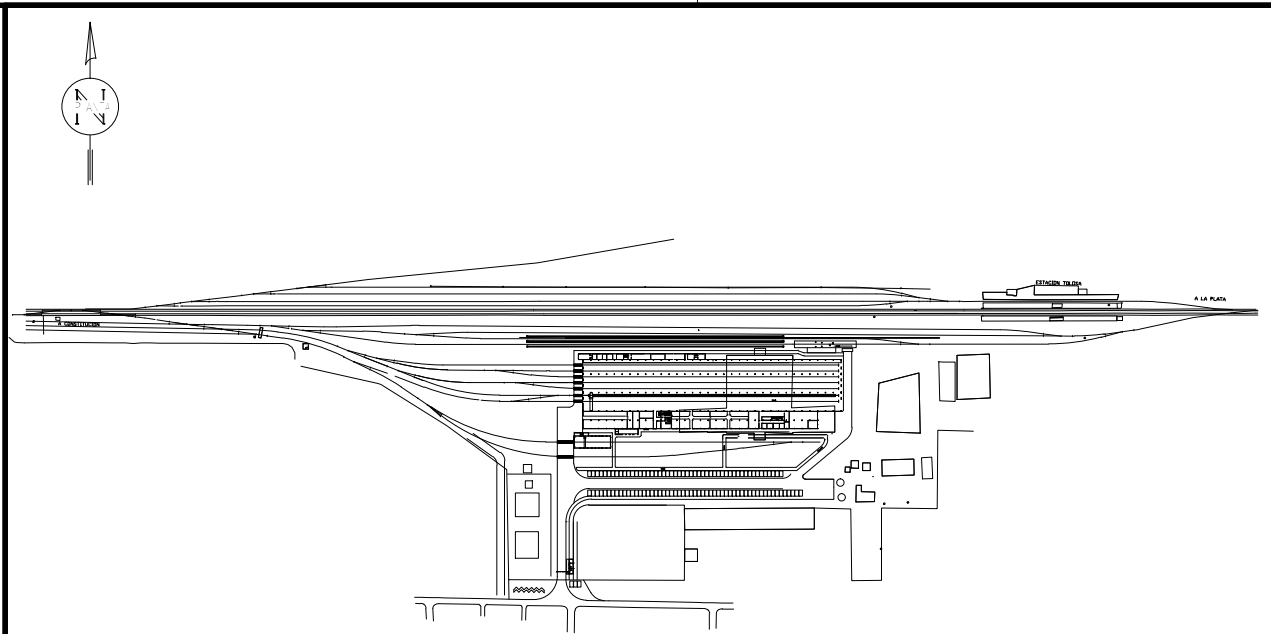

I. REGULACION (A)	180	160	200	160	200	100	25	100	100	100	100
In INTERRUPTOR (A)	4x250 A.	4x250 A.	4x250 A.	4x250 A.	4x250 A.	4x125 A.	4x25 A.	4x125 A.	4x125 A.	4x125 A.	4x125 A.
CABLE S. (mm²)	120+70	95+50	95+70	95+70	120+70						
DESTINO	TABLERO DE NAVE T-01	TABLERO DE NAVE T-02	TABLERO DE NAVE T-03	TABLERO DE NAVE T-04	PLAYA DE LAVADO	ILUMINACION EXTERIOR	SERVICIOS GENERALES	RESERVA 50kW	RESERVA 50kW	RESERVA 50kW	RESERVA 50kW

PLANO N°	EM-TOL-PL-IN1-002	EM-TOL-PL-IN1-002	EM-TOL-PL-IN1-002	EM-TOL-PL-IN1-002	EM-TOL-PL-IN1-002
HOJA	1	2	1	2	2
COORDENADA X	664	764	663	704	849
COORDENADA Y	228	228	276	276	279

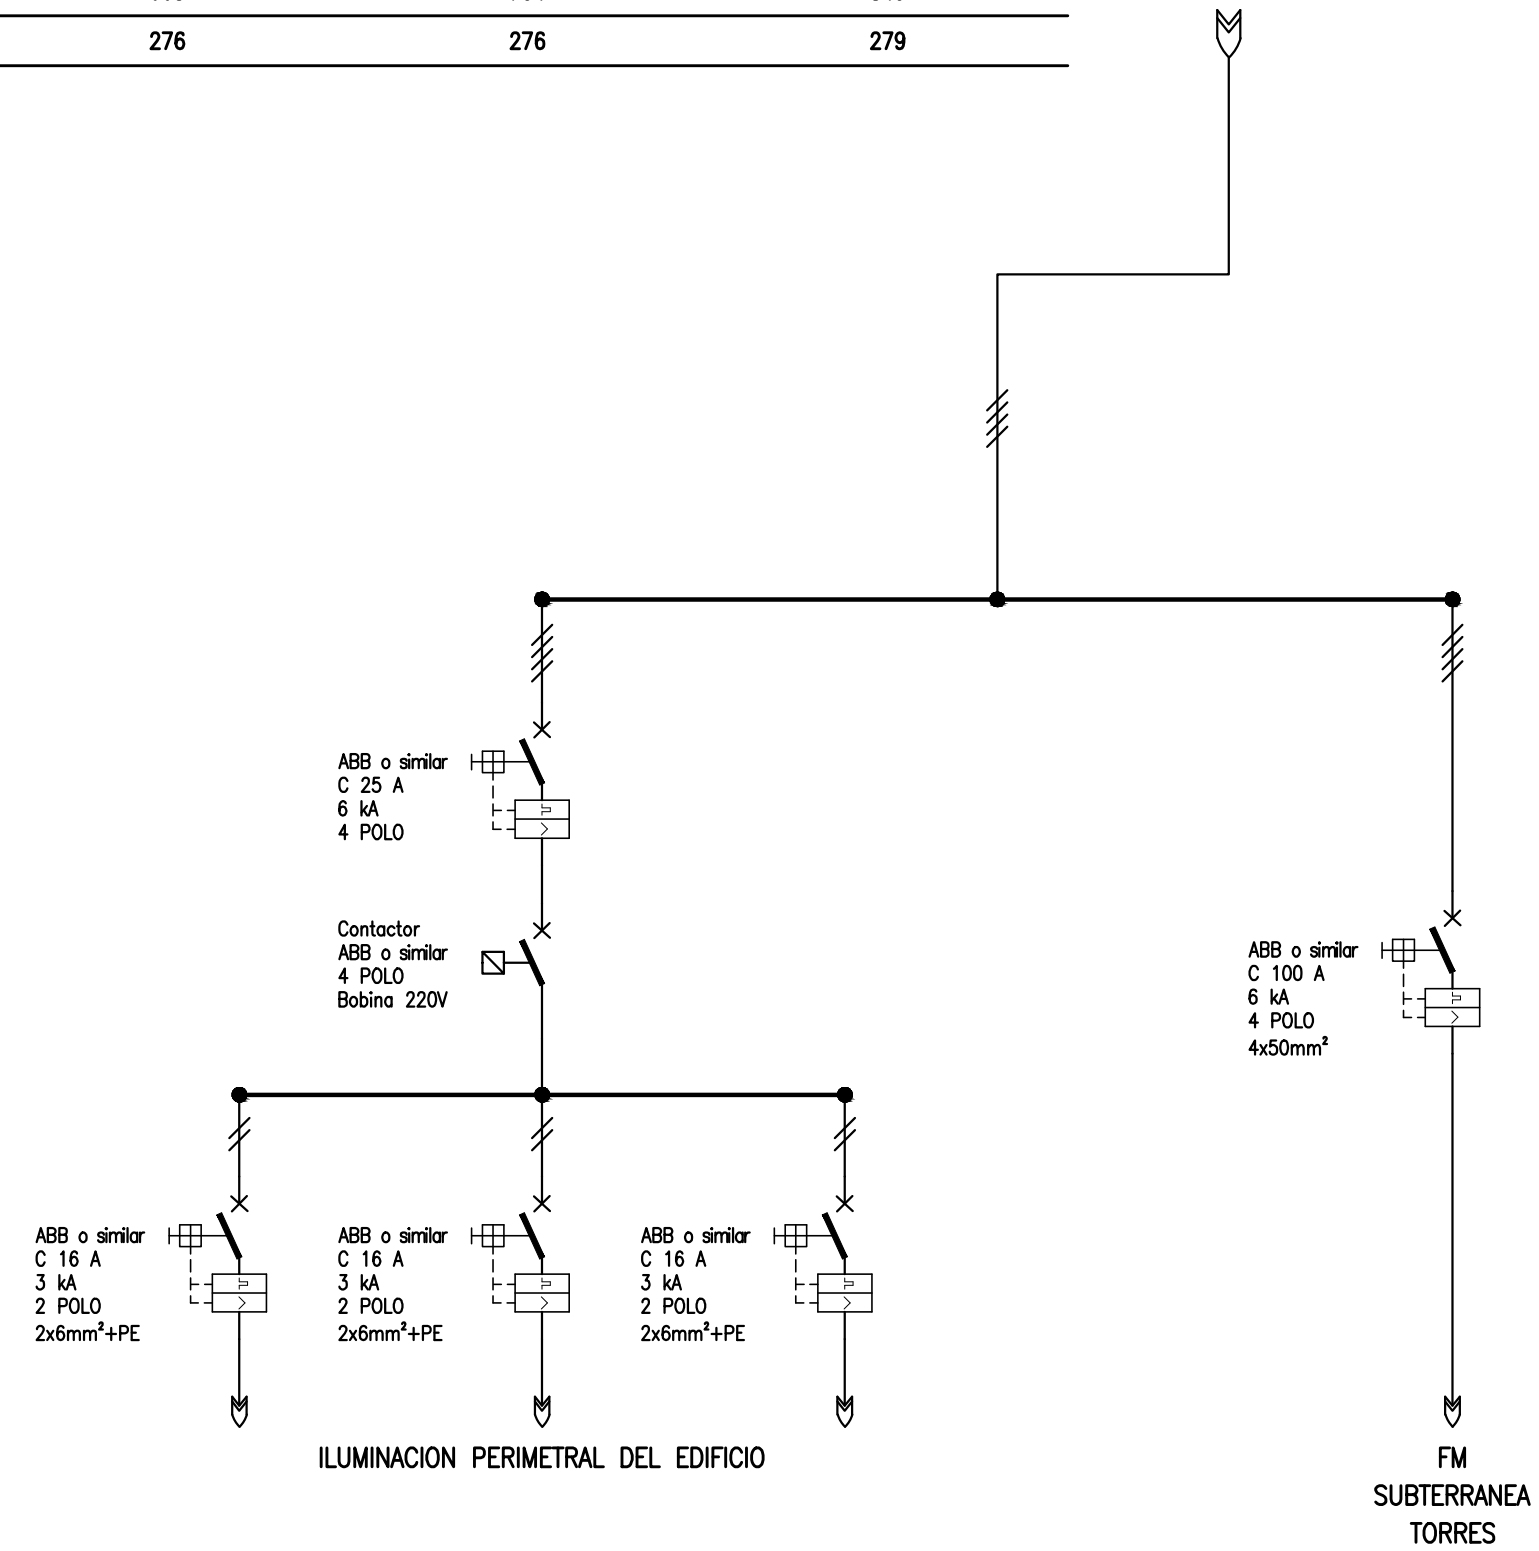

PLANO DE UBICACION (SIN ESCALA)

NOTAS

ESTE ESQUEMA UNIFILAR ES SOLO A LOS EFECTOS DE ESTABLECER EL CRITERIO DE PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
LA CONTRATISTA DEBERÁ UTILIZAR TODO O PARTE DE ESTE ESQUEMA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

REFERENCIAS

EM-TOL-ET-IN1-007
EM-TOL-PL-IN1-011

- BARRA DE COBRE
- BORNE
- PUESTA A TIERRA
- FUSIBLE
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
- INTERRUPTOR DIFERENCIAL

0	09/03/2015	PARA PLIEGO					
REV. N°	FECHA	DESCRIPCION	ELABORO	REVISO	APROBO	V° B° U.C.	COORD/REVISOR

REPÚBLICA ARGENTINA - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL Ministerio del Interior y Transporte Presidencia de la Nación	PROYECTO TALLERES TOLOSA Y KM 5	Escala: S/E
	DEPÓSITO TOLOSA – INSTALACIONES ELÉCTRICAS – SALA DE TABLEROS DIAGRAMA UNIFILAR	PLANO N° EM-TOL-PL-IN1-010
		Fecha: 09/03/2015
	Hoja 1 de 1	Rev.: 0