

EM-TOL-PL-IN3-002 - R0 - Depósito Tolosa - Instalación de Aire Comprimido - Tipicos.dwg

1

2

3

4

5

6


A

B

C

D

CONSUMO AIRE-1

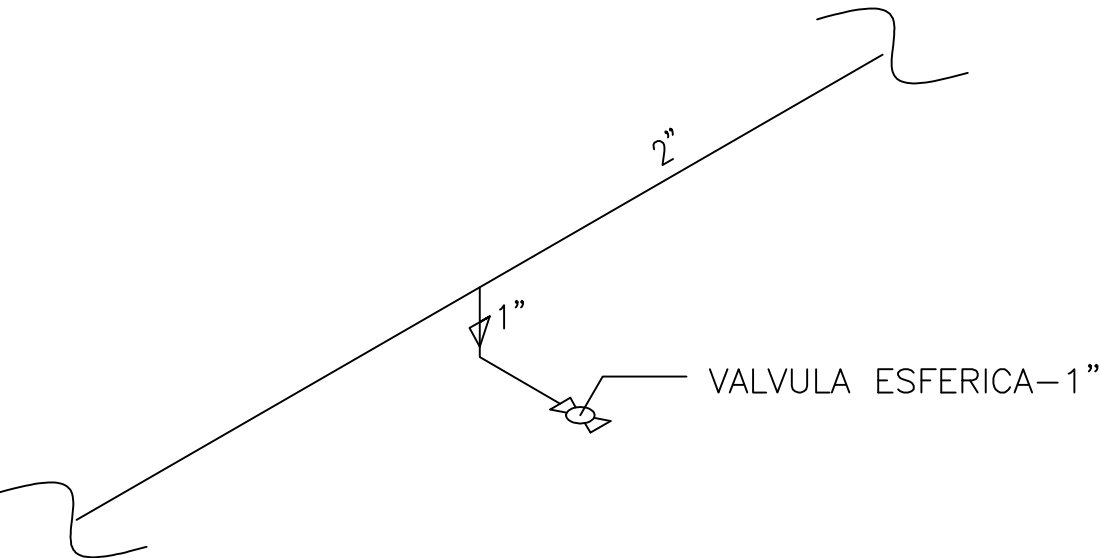


2"

1"

VALVULA ESFERICA-1"

a) PURGA AIRE

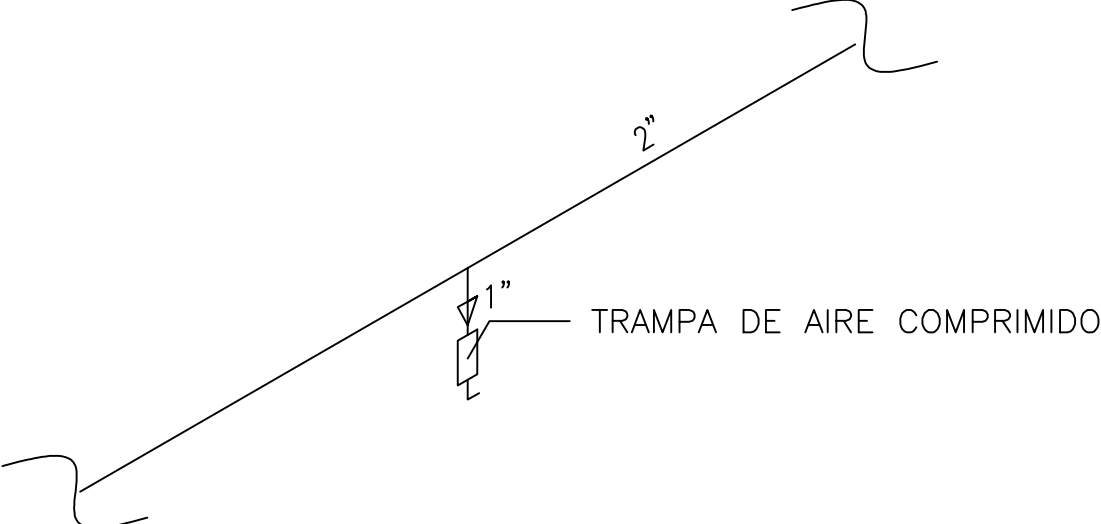


2"

1"

TRAMPA DE AIRE COMPRIMIDO

CONSUMO AIRE-2

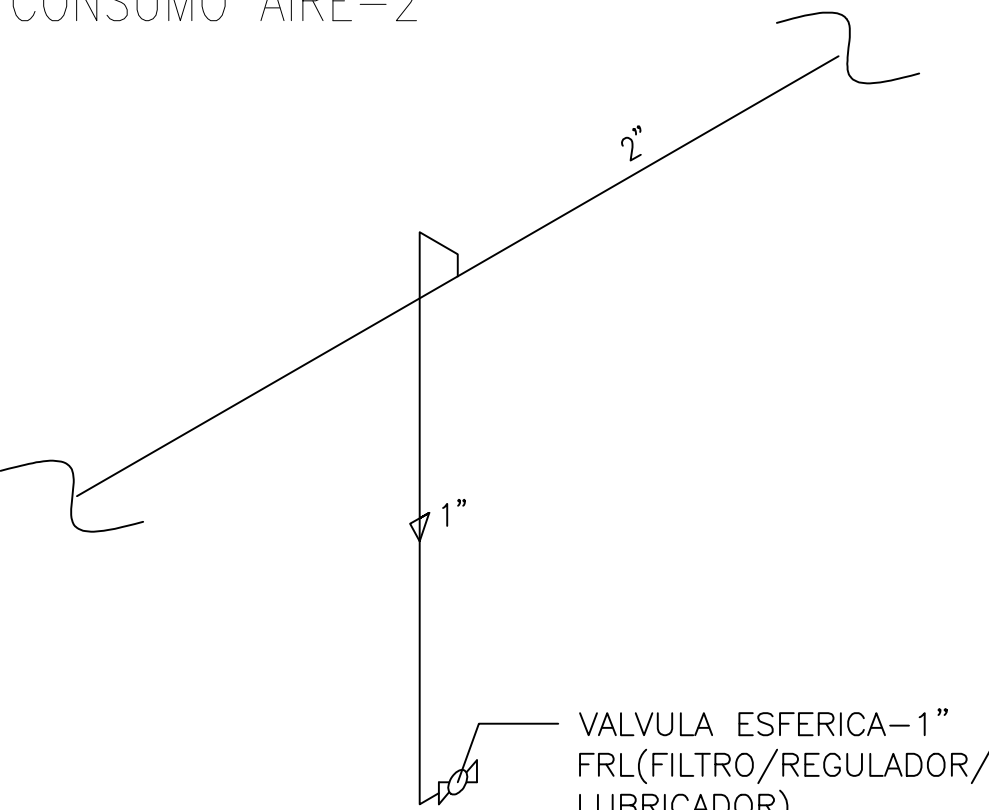


2"

1"

VALVULA ESFERICA-1"

FRL(FILTRO/REGULADOR/LUBRICADOR)


b) PURGA AIRE

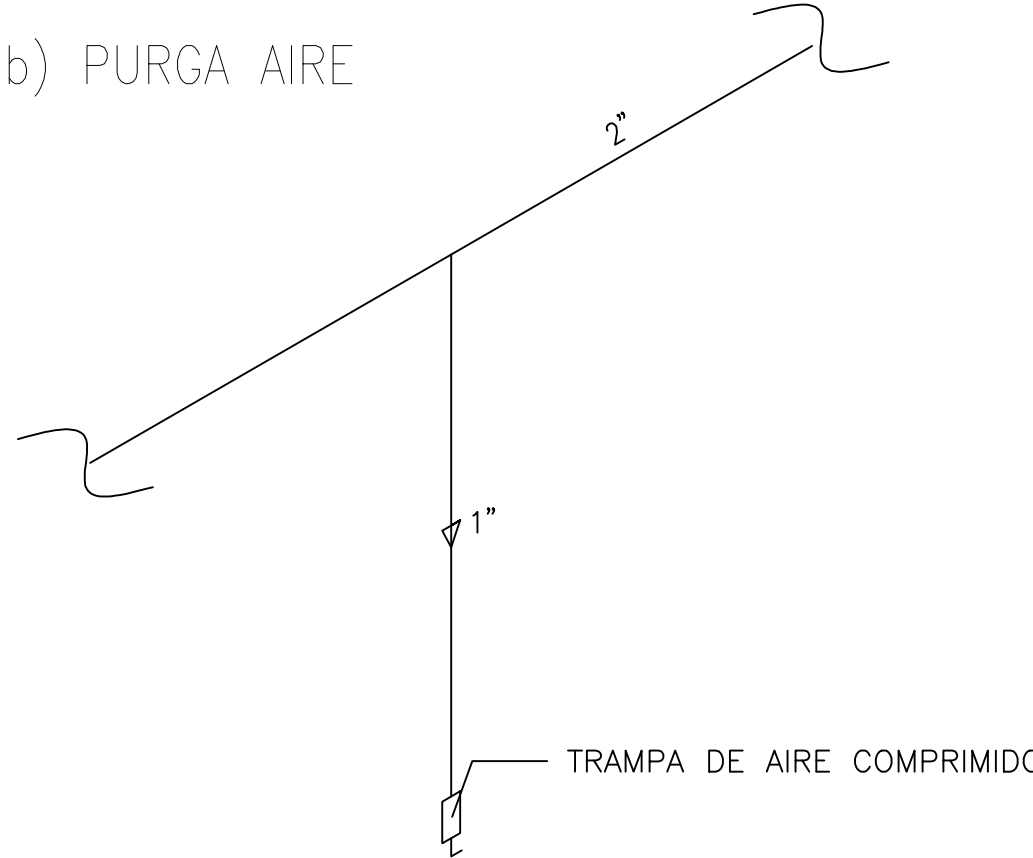

2"

1"

TRAMPA DE AIRE COMPRIMIDO

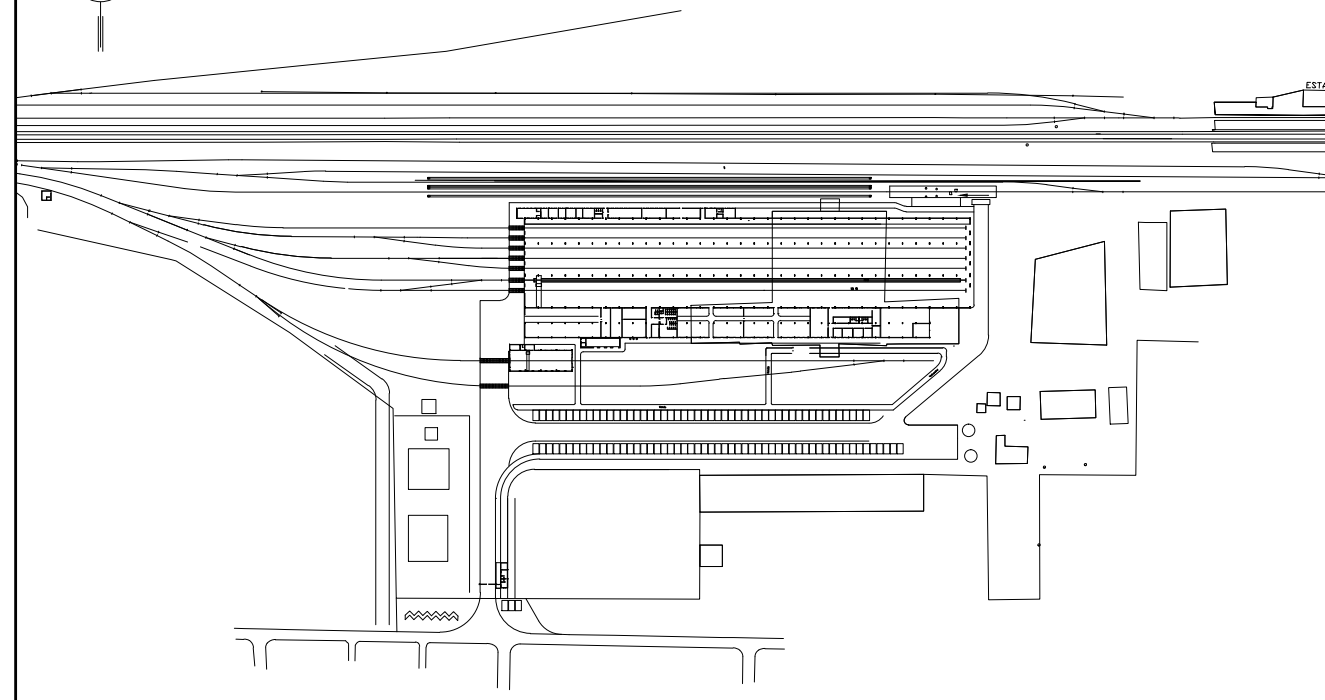

PLANO DE UBICACION (SIN ESCALA)

NOTAS

REFERENCIAS


EM-TOL-PL-IN3-001
EM-TOL-MD-IN3-001
EM-TOL-PI-IN3-001

0	09/03/2015	PARA PLIEGO				
REV. N°	FECHA	DESCRIPCION	ELABORO	REVISO	APROBO	V° B° UEC.
			COORD/REVISOR			U.E.C.

REPÚBLICA ARGENTINA - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE


UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL



PROYECTO TALLERES TOLOSA Y KM 5

DEPOSITO TOLOSA
INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO
TIPICOS



Escala:
S/E

PLANO N°
EM-TOL-PL-IN3-002

Fecha: 09/03/2015

Hoja 1 de 1

Rev.: 0

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

A2 - 594 x 420