

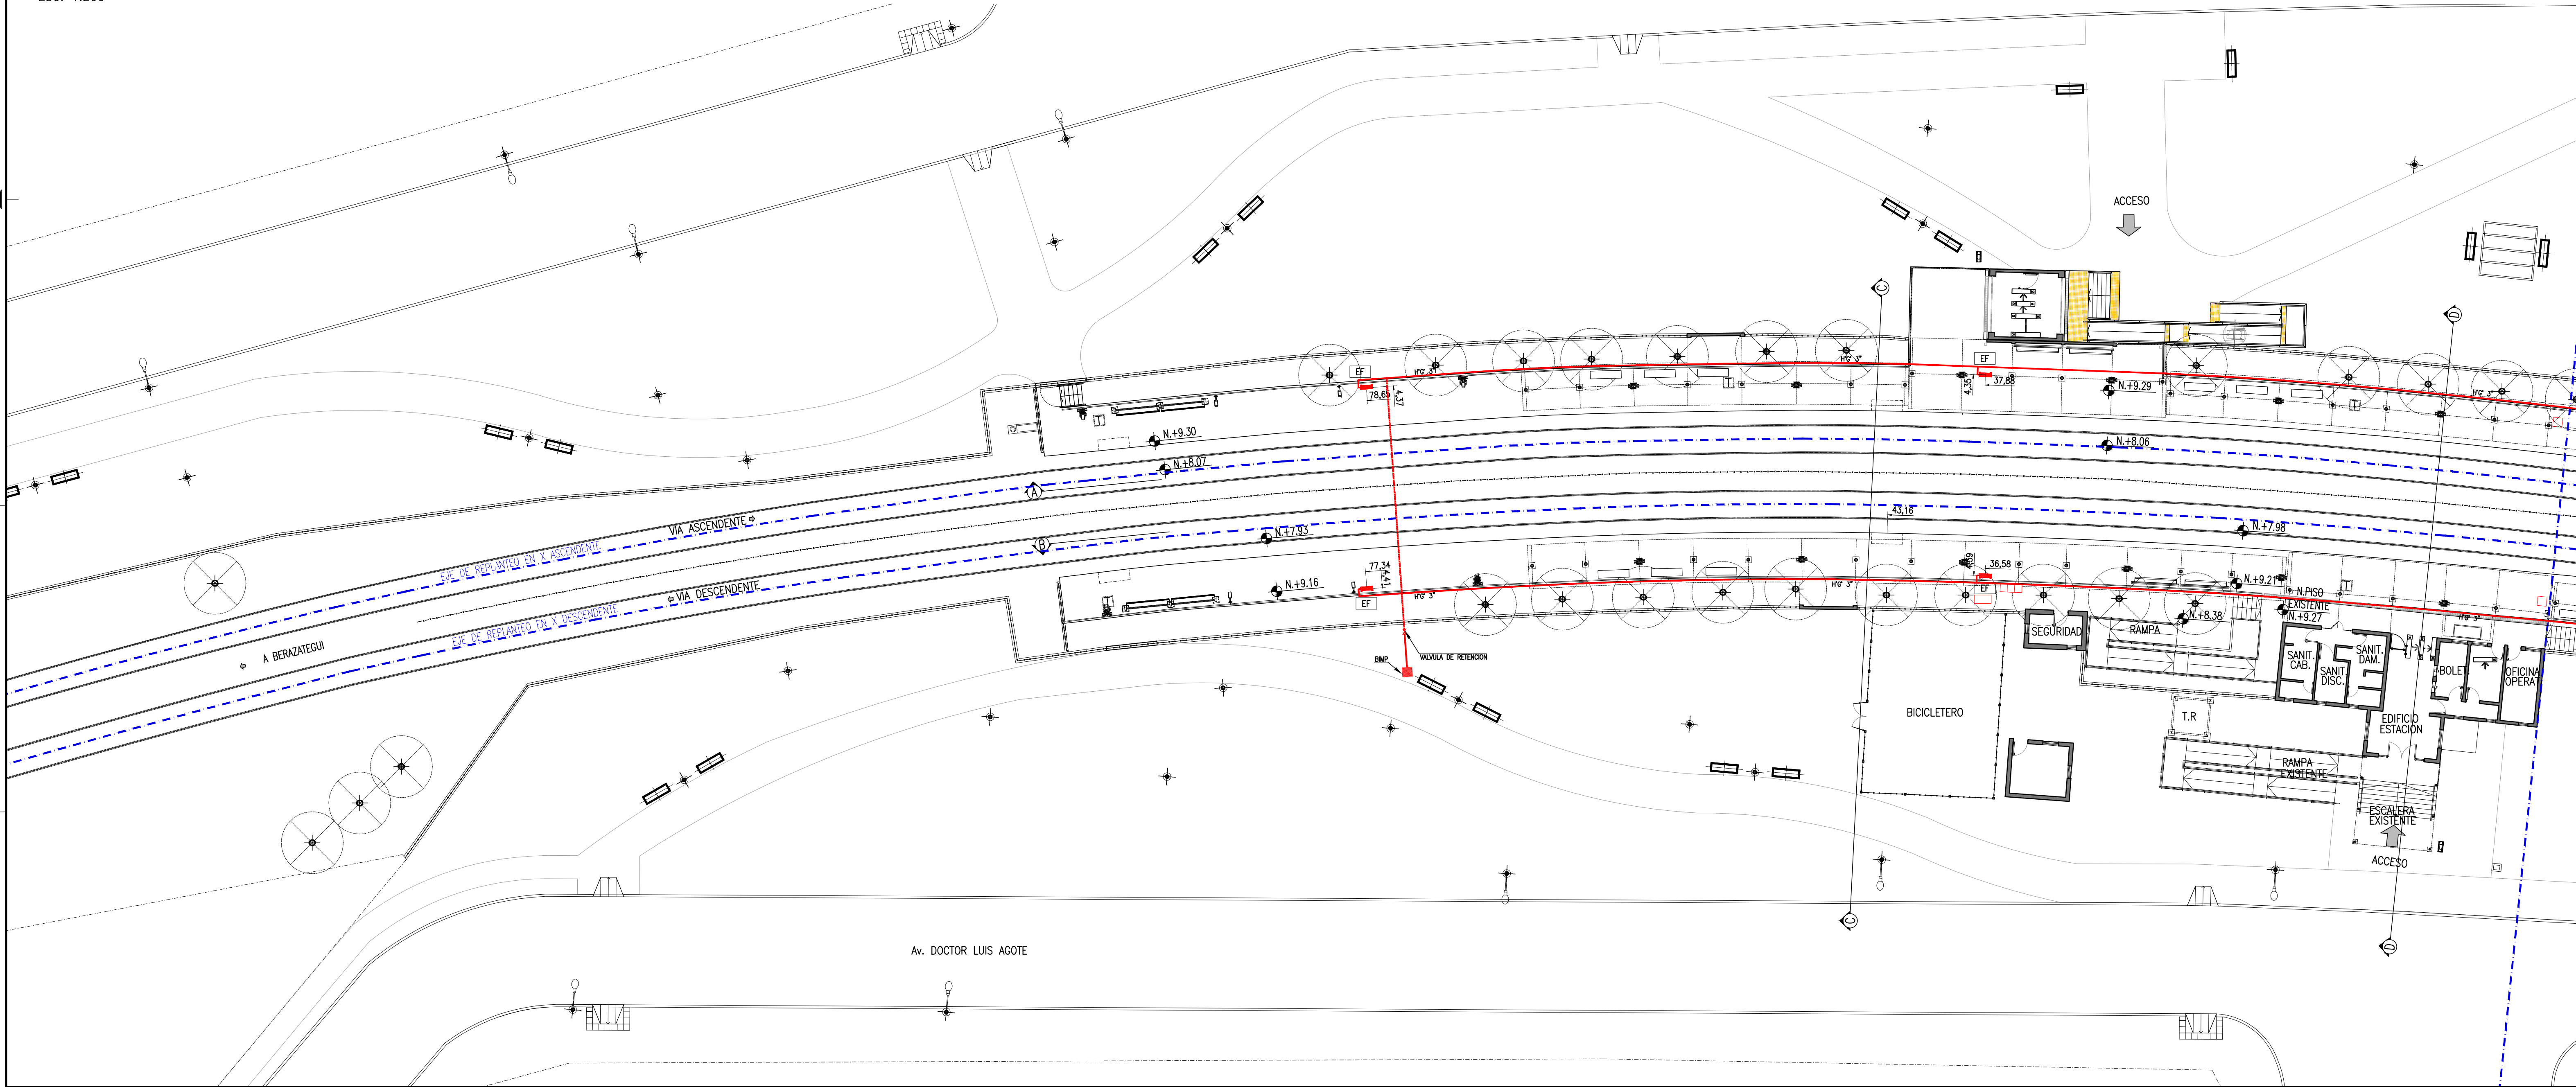


PLANTA GENERAL
SECTOR 1
ESC: 1:500

INSTALACION INCENDIO
SECTOR 1
ESC: 1:200

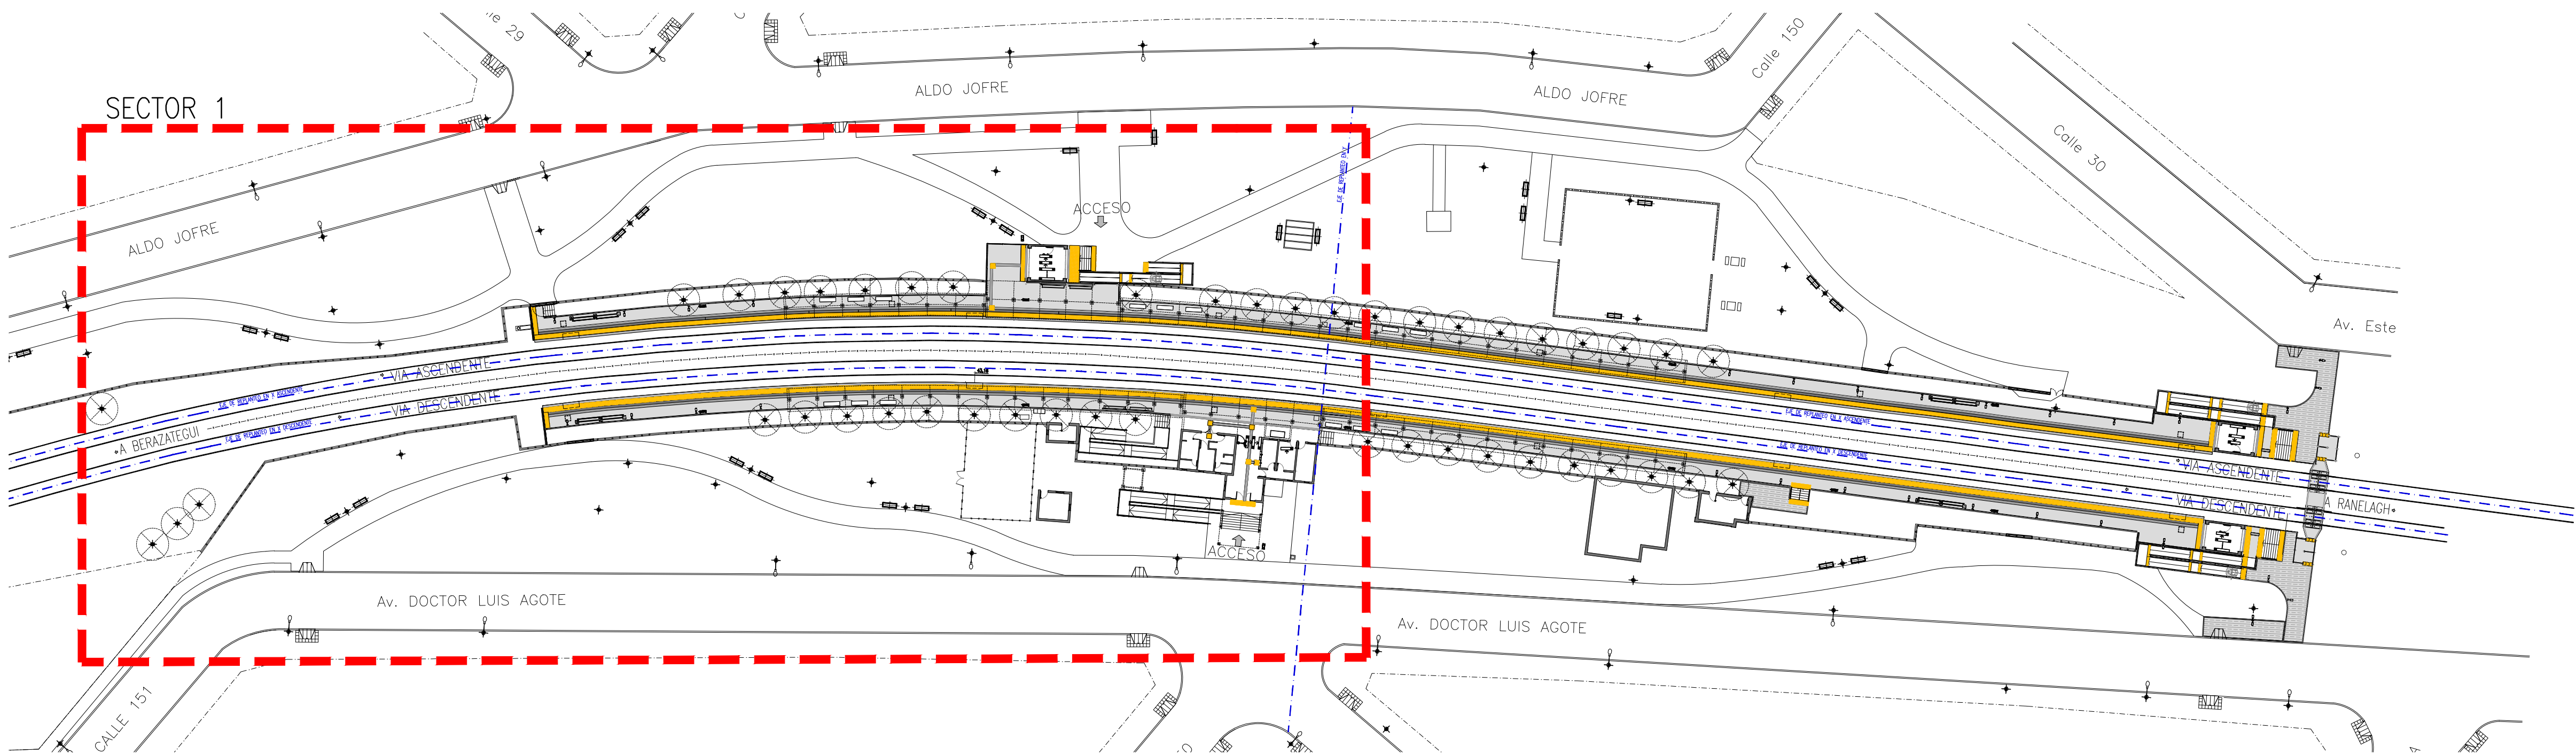

LÍNEA DE MATCHEO A – Ver Hoja 1



PLANO DE UBICACION (SIN ESCALA)

NOTAS

- 1-NO TOMAR MEDIDAS SOBRE PLANOS
- 2-TODAS LAS DIMENSIONES SE DEBEN COMPROBAR EN OBRA
- 3-POSIBLES CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO DEBEN SER COMUNICADAS INMEDIATAMENTE AL PROYECTISTA QUE DETERMINARA SU VALIDEZ Y PRIORIDAD
- 4-LOS PLANOS DEBEN SER LEIDOS EN CONJUNTO CON TODOS LOS DOCUMENTOS RELEVANTES DEL PROYECTO, INCLUIDA LA DOCUMENTACION ESCRITA
- 5-LA INSPECCION DE OBRA INDICARA LOS NIVELES DE REFERENCIA EN CADA ESTACION A PARTIR DE LA COTA DE HONGO QUE INDIQUE LA OPERADORA



REFERENCIAS

INCENDIO

EF	ESTABLECIMIENTO FUGO
—	CANERIA INCENDIO H"O" DIAMETRO 3"
—	VINCULACION ENTRE ANDENES
■	BIMP – BOCA DE IMPULSION
+	VALVULA DE RETENCION



0	22/08/2016	PARA PLIEGO							
REV. N°	FECHA	DESCRIPCION	ELABORO	REVISO	APROBO	V° B° U.E.C.	COORD/REVISOR	U.E.C.	

REPÚBLICA ARGENTINA - MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

<div>UNIDAD EJECUTORA CENTRAL</div> <div>Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación</div>	<div>LÍNEA GENERAL ROCA ELEVACIÓN DE ANDENES MEJORA DE ESTACIONES MEJORAS DE ENTORNO DE ESTACIONES</div>	<div></div>	Escala: INDICADA
	<div>VILLA ESPAÑA INSTALACION INCENDIO</div>	<div>PLANO N° VES-PL-INS-003</div>	Fecha: 22/08/2016
		Hoja 1 de 3	Rev: 0

VES-PL-INS-003 - R0 - VILLA ESPAÑA - INSTALACION INCENDIO.dwg

DETALLE ESTABLECIMIENTO FIJO
IINCENDIO
ESC: 1:25

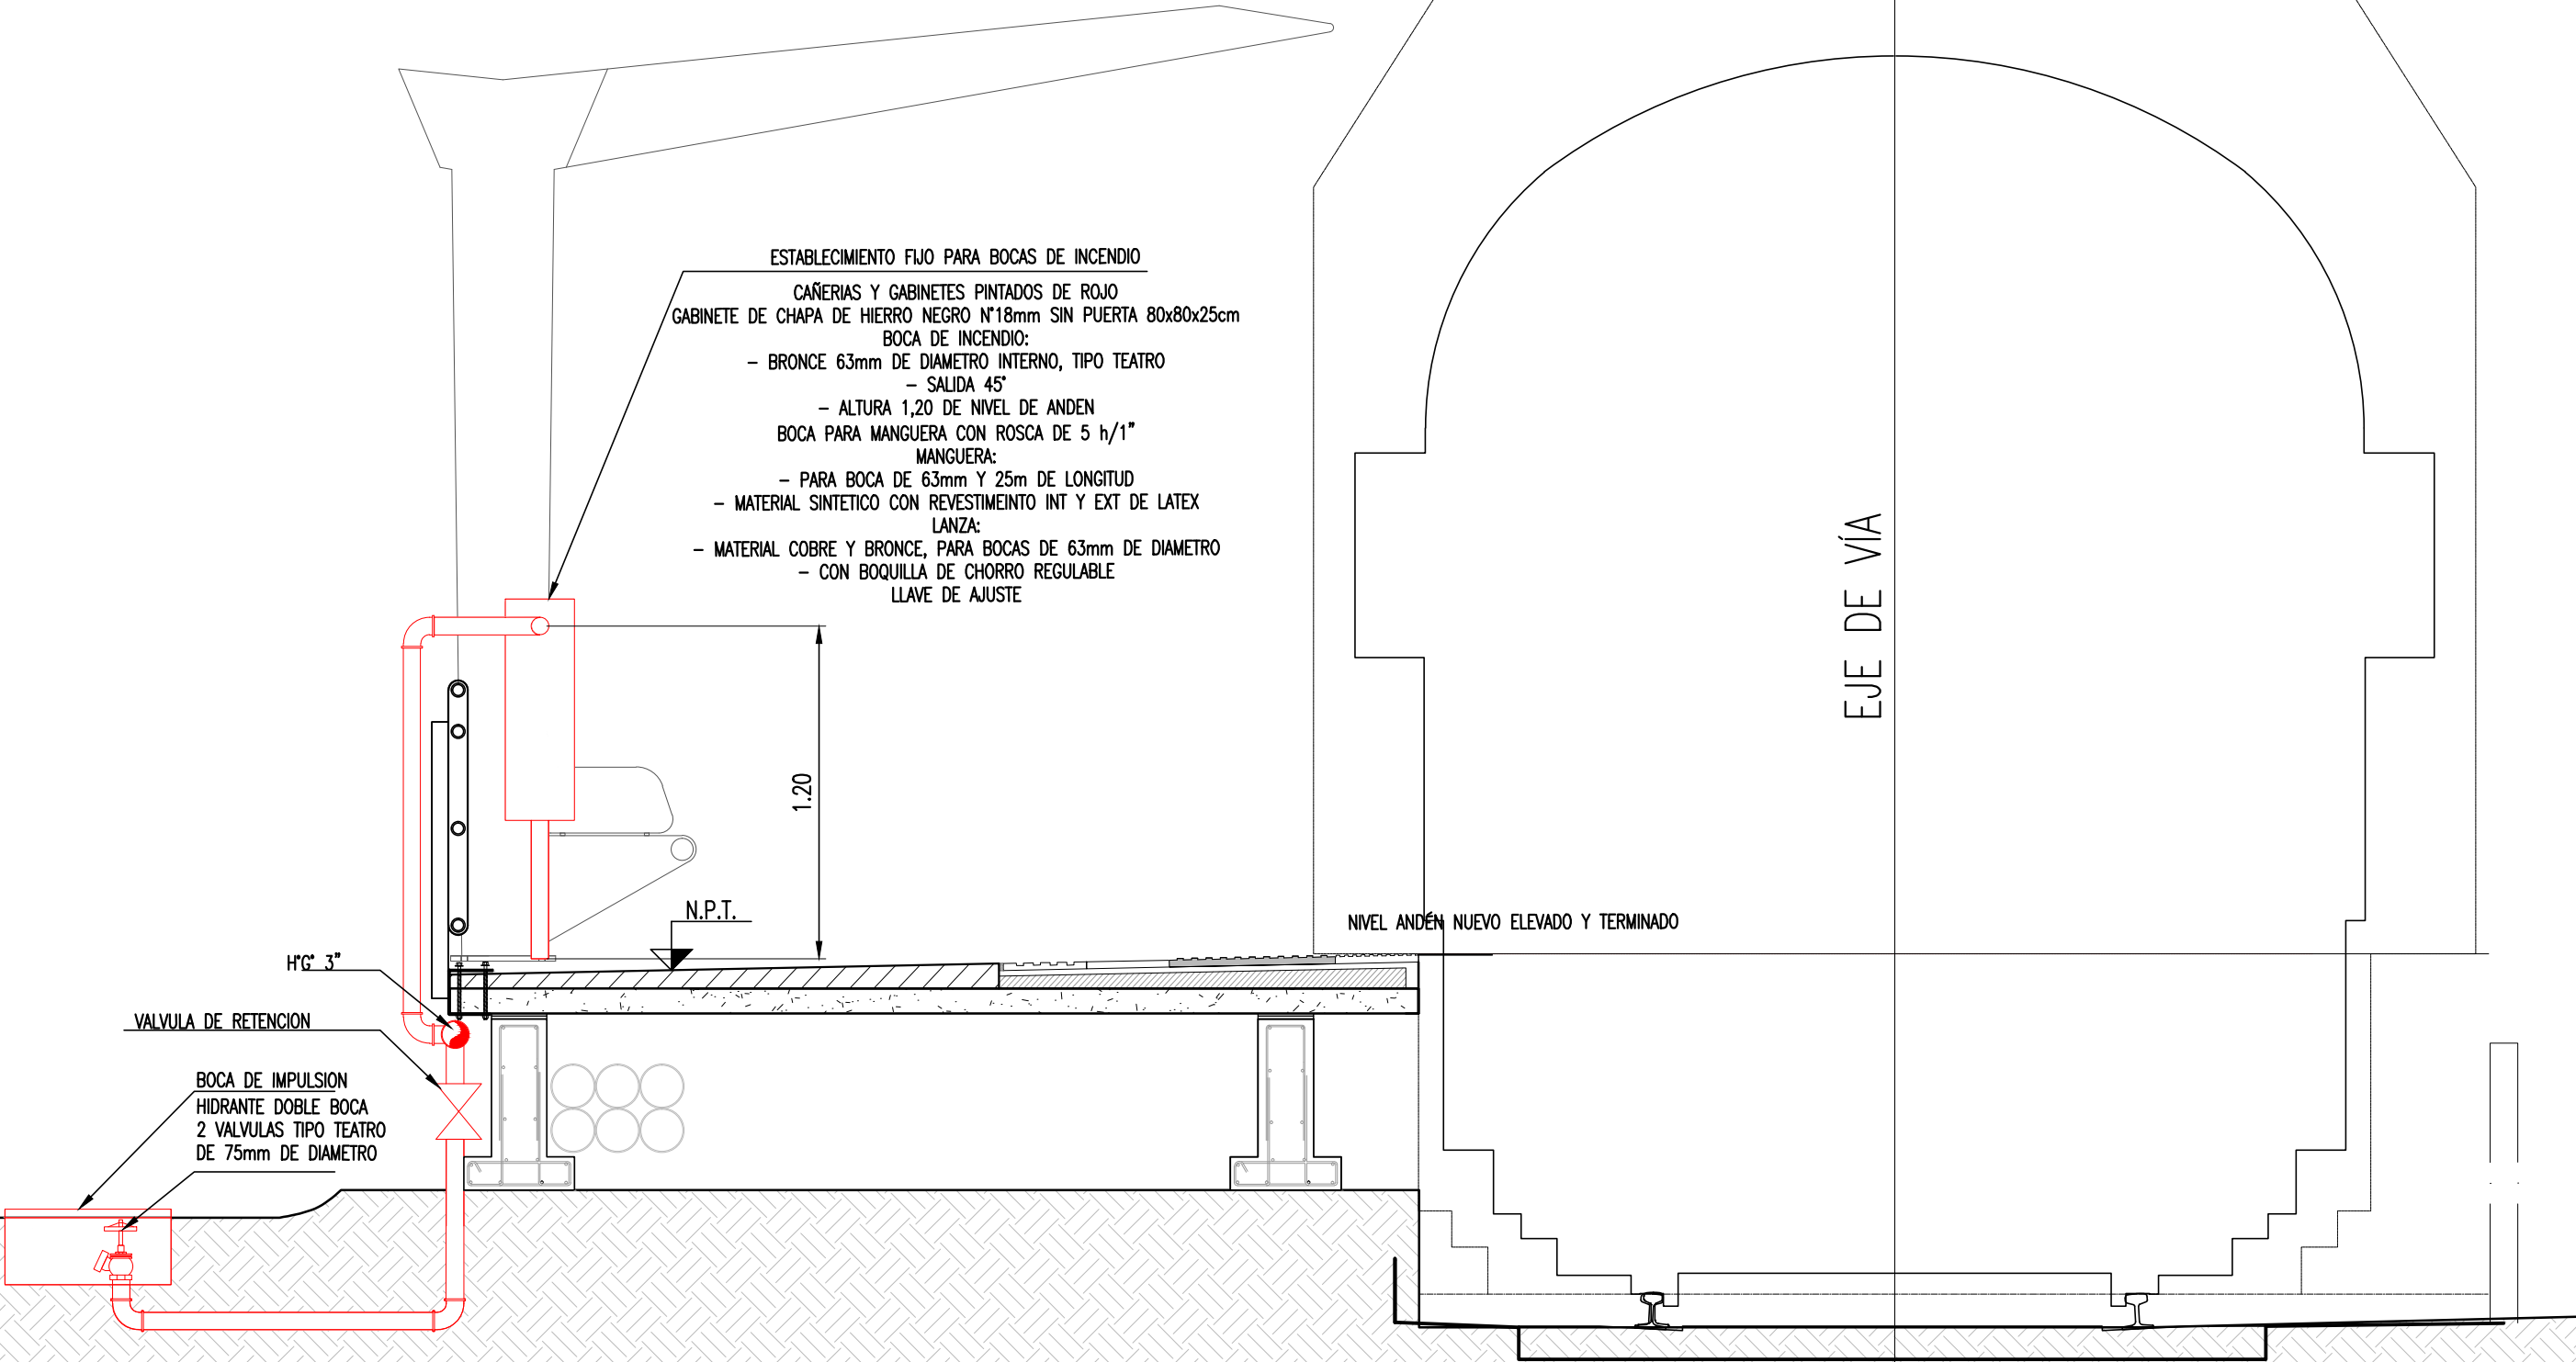

PLANO DE UBICACION (SIN ESCALA)

NOTAS

- 1-NO TOMAR MEDIDAS SOBRE PLANOS
- 2-TODAS LAS DIMENSIONES SE DEBEN COMPROBAR EN OBRA
- 3-POSIBLES CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO DEBEN SER COMUNICADAS INMEDIATAMENTE AL PROYECTISTA QUE DETERMINARA SU VALIDEZ Y PRIORIDAD.
- 4-LOS PLANOS DEBEN SER LEIDOS EN CONJUNTO CON TODOS LOS DOCUMENTOS RELEVANTES DEL PROYECTO, INCLUIDA LA DOCUMENTACION ESCRITA.
- 5-LA INSPECCION DE OBRA INDICARA LOS NIVELES DE REFERENCIA EN CADA ESTACION A PARTIR DE LA COTA DE HONGO QUE INDIQUE LA OPERADORA.

REFERENCIAS

INCENDIO

EF	ESTABLECIMIENTO FIJO
—	CAÑERIA INCENDIO H"O" DIAMETRO 3"
---	VINCULACION ENTRE ANDENES
■	BIMP - BOCA DE IMPULSION
✕	VALVULA DE RETENCION

0	22/08/2016	PARA PLIEGO	ELABORO	REVISOR	APROBO	V" B" UEC.
REV. N°	FECHA	DESCRIPCION	COORD/REVISOR		U.E.C.	

REPÚBLICA ARGENTINA - MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación	LÍNEA GENERAL ROCA ELEVACIÓN DE ANDENES MEJORA DE ESTACIONES MEJORAS DE ENTORNO DE ESTACIONES	Escala: INDICADA
	VILLA ESPAÑA INSTALACION INCENDIO	PLANO N° VES-PL-INS-003
	Fecha: 22/08/2016	Hoja 3 de 3 Rev.: 0